



website <http://www.lgservice.com>

e-mail <http://www.lgservice.com/techsup.html>

# ROOM AIR CONDITIONER OWNER'S MANUAL

Please read the operating instructions and safety precautions carefully and thoroughly before installing and operating your room air conditioner.

# MANUEL D'UTILISATION CLIMATISEUR DE FENÊTRE

Veillez lire attentivement et en entier ce guide d'utilisation et les mesures de sécurité ci-incluses avant de procéder à l'installation et au fonctionnement de votre climatiseur.

# MANUAL DE ACONDICIONADOR DEL PROPIETARIO

operación y las precauciones de  
de instalar y operar su

OS:

LXA1210ACL  
LXA1230ACL

## Medidas de seguridad

Medidas de seguridad.....31

## Datos eléctricos

Datos eléctricos.....33

## Sobre los controles del Acondicionador de aire

Controles.....34

Ventilación.....36

Dirección del aire .....36

## Cuidado y Mantenimiento

Limpieza del filtro de aire.....37

Cómo agregar Rejilla frontal al gabinete.....37

## Características e Instalación

Características .....38

Como instalar la Unidad.....39

Como reemplazar la

Unidad.....39

Contenidos de los Juegos de Instalación.....40

## Antes de llamar al servicio...

Operación normal.....43

Operación anormal.....43

## PARA SU REGISTRO

Abroche a esta página su recibo de compra para el caso de que lo necesite después.

Anote aquí el modelo y el número de:

**Modelo #**

**Serie #**

Estos números están en una etiqueta al costado de cada unidad.

**Nombre del agente**

**Fecha de compra**


## LEA ESTE MANUAL

Adentro encontrará muchas indicaciones útiles sobre como usar y mantener correctamente su acondicionador de aire. Un poco de cuidado preventivo de su parte podrá ahorrarle mucho tiempo y dinero durante la vida útil de su acondicionador de aire.

Encontrará muchas respuestas a problemas habituales en la cartilla de sugerencias para solución de problemas. Si previamente revisa nuestras **Sugerencias para solución de problemas** tal vez no necesite llamar en absoluto al service.

## PRECAUCIONES

- Contacte un servicio técnico autorizado para la reparación y el mantenimiento de esta unidad.
- El acondicionador de aire no fue diseñado para ser usado por niños pequeños o inválidos sin supervisión.
- Los niños pequeños deben ser vigilados para asegurarse que no jueguen con el acondicionador de aire.

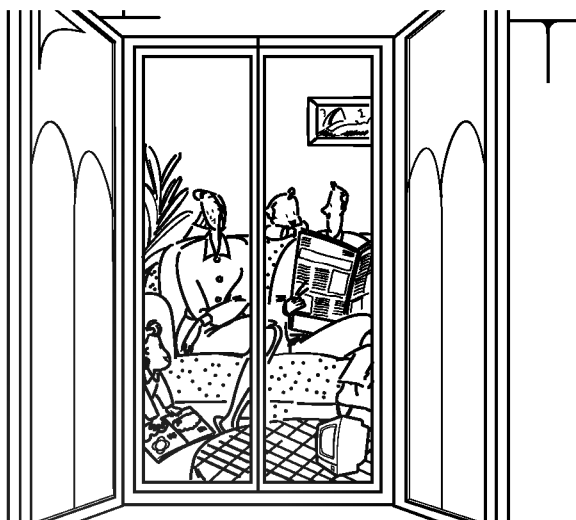

# Medidas de Seguridad

Para prevenir accidentes tanto al usuario como para otras personas y daño a los objetos, se deben seguir las siguientes medidas de seguridad.

- La operación incorrecta debida a no tomar en cuenta las instrucciones causarán daños o lastimaduras. La gravedad de los mismos se clasifican según las siguientes indicaciones.



**ADVERTENCIA** : Este símbolo indica la posibilidad de muerte o heridas graves.



**PRECAUCIÓN** : Este símbolo indica la posibilidad de lastimaduras o daño a los objetos.

- Los significados de los símbolos que se usan en este manual son los que se enumeran a continuación.



**Asegúrese de no hacer esto.**



**Asegúrese de seguir las instrucciones.**

## ⚠️ ADVERTENCIA ⚠️

**Enchufe correctamente**

- De lo contrario, causará un shock eléctrico o fuego debido a la acumulación de calor.



**No inicie o detenga**

- Causará un shock eléctrico o fuego debido a la acumulación de calor.




**No dañe ni use un cable**

- Causará un shock eléctrico o fuego.
- Si se daña el cable eléctrico, debe reemplazarlo o bien el fabricante o un centro de servicio autorizado o una persona igualmente calificada para evitar un accidente.



**No modifique el largo del cable ni la tarjeta**

- Causará un shock eléctrico o fuego debido a la acumulación de calor.




**No opere la unidad con las manos húmedas o sudadas**

- Le causará un shock eléctrico.



**No dirija la corriente de aire tan fuerte como los ocupadores de**


- Esto podría ocasionar daño a la salud.



## ⚠ PRECAUCIÓN ⚠


Cuando deba quitar el filtro de las partes

- Son filosas y podrían causarle una herida.




No limpie el acondicionador

- El agua podría entrar en la Unidad y disminuir la aislación. Podría causar shock eléctrico.




Cuando deba limpiar la

- Como el ventilador gira a gran velocidad durante el funcionamiento, podría causar heridas.

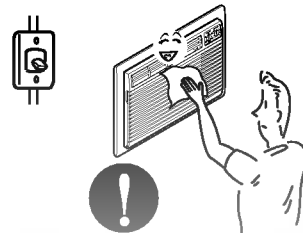


No ponga ni plantas ni mascotas

- Esto podría dañar a las plantas o a las mascotas.

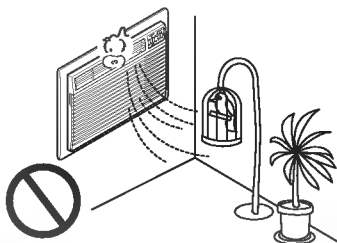


No lo use para propósitos

- No use este acondicionador de aire para preservar instrumentos de precisión, alimentos, plantas, mascotas u objetos de arte. Esto podría causar una disminución en la calidad, etc.




No opere las llaves con las

- Podría causarle un shock eléctrico.





No aplique insecticida o

- Podría causar un incendio o la deformación del gabinete.



# Datos Eléctricos





## Datos Eléctricos (para el modelo 115V)

Enchufe del cable principal	Toma de corriente de la pared	Fuente de energía
 <p>Bajo ninguna circunstancia corte o quite la conexión a masa del enchufe.</p> <p>Cable principal con enchufe de 3-patas conexión masa</p>	<p><b>Tipo paralelo</b></p>  <p>Toma de energía estándar de pared 125V, 3-cables conexión a tierra nominal 15A, 125V AC</p>	<p>Use fusibles de retardo de 15 AMP o interruptor automático de circuito de 15 AMP</p>

### USO DE CABLES DE EXTENSIÓN

A causa de peligros potenciales, desaprobamos firmemente el uso de cables de extensión. No obstante, si Ud. desea usar una extensión, use un cable CSA certificado/UL-listado 3-hebras (a masa), nominal 15A, 125V.

## Datos eléctricos (para el modelo 230/208V)

Enchufe del cable principal	Toma de corriente de la pared	Fuente de energía
 <p>Bajo ninguna circunstancia corte o quite la conexión a masa del enchufe.</p> <p>Cable principal con enchufe de 3- patas conexión a masa</p>	<p><b>Tipo en tandem</b></p>  <p>Toma de energía estándar de pared 250V, 3-cables conexión a tierra nominal 15A, 250V AC</p>	<p>Use fusibles de retardo de 15 AMP o interruptor automático de circuito o interruptor automático de circuito para AMP.</p>
 <p>Bajo ninguna circunstancia corte o quite la conexión a masa del enchufe.</p> <p>Cable principal con enchufe de 3- patas conexión a masa</p>	<p><b>Tipo perpendicular</b></p>  <p>Toma de energía estándar de pared 250V, 3-cables conexión a tierra nominal 20A, 250V AC</p>	<p>Use fusibles de retardo de 20 AMP o interruptor automático de circuito. Referirse a la placa del fabricante para la instalación correcta de los fusibles.</p>

Toda colocación de cables debe hacerse conforme a los códigos y/o regulaciones eléctricas.

**NOTA :** La fuente de energía con caja de aluminio puede presentar problemas especiales. Consulte a un electricista calificado.

## ■ SEGURIDAD ELÉCTRICA

### INSTRUCCIONES IMPORTANTES SOBRE LA DESCARGA A MASA

El Acondicionador de aire tiene un enchufe de tres patas con descarga a tierra en su cable de alimentación desde la fuente. Este debe ser enchufado en una toma de la pared que se halle debidamente conectada a masa para su protección contra posibles riesgos de shock.

**FUSIBLES** – Use un fusible de retardo o interruptor automático de circuito. Referirse a la placa del fabricante para proveer correctamente los requerimientos de energía.

### UNIDADES DE 208, 230, y 208/230 VOLTIOS



Estas unidades están equipadas en el cable principal con un enchufe de tres patas con descarga a masa, este debe ser enchufado correctamente en una toma de fuerza que se corresponda adecuadamente para su protección contra el riesgo de posibles shocks. Si tal implemento no se hallara presente, se debe instalar uno. Para ello requiera los servicios de un electricista calificado que lo haga de acuerdo al Código Nacional de Electricidad y los códigos y ordenanzas locales.

**NOTA:** NO USE CABLE DE EXTENSIÓN EN UNIDADES DE 208, 230, AND 208/230 VOLTIOS.

# Sobre los controles del Acondicionador de aire

Los controles se verán aproximadamente como se muestra:

## Controles – Solamente enfriar

<p><b>Operation</b></p> 	<p>Off - apaga el acondicionador de aire. Med Fan - Operar a velocidad media el ventilador sin enfriamiento. Low Fan - Operar a velocidad baja el ventilador sin enfriamiento. High Cool - Enfriamiento operando el ventilador a alta velocidad. Med Cool - Enfriamiento operando el ventilador a media velocidad. Low Cool - Enfriamiento operando el ventilador a baja velocidad.</p>
<p><b>Thermostat</b></p> 	<p>Este controla automáticamente la temperatura del aire de la habitación. Gire la perilla de modo que la flecha apunte a la marca más grande para obtener mayor enfriamiento. Apunte la flecha a la marca menor para obtener un enfriamiento moderado. (o sea: a número más alto, mayor enfriamiento)</p>

### • PARA EL ENFRIAMIENTO NORMAL (COOLING)

1. Gire la Perilla de operación de **High Cool** (Frio alto) a **Low Cool** (Frio bajo).
2. Coloque el control del Termostato en la posición de temperatura **5** (el punto medio es un buen punto de partida). Si luego de un tiempo razonable la temperatura de la habitación no resulta satisfactoria, ajuste el control a una temperatura más fría o mas tibia, como corresponda.

### • PARA EL ENFRIAMIENTO MÁXIMO

1. Gire la Perilla de operación a la posición **High Cool** (muy frío).
2. Coloque el control de Termostato a **9**, la mayor marca de temperatura.


### • PARA UN FUNCIONAMIENTO MÁS SILENCIOSO

1. Gire la Perilla de operación a la posición **Low Cool** (Frio bajo).
2. Coloque el control de Termostato según se necesite.

### • AHORRADOR DE ENERGÍA (opcional)

**On** : Tanto el ventilador como el compresor se ponen en marcha y se detienen juntos cuando la Perilla de operación se coloca en la posición **Cool** (Frio).  
Así obtendrá una operación más económica.



**Off** : El ventilador funciona constantemente mientras la perilla de operación se gira hacia la posición **Cool** (Frio).



Se puede acceder a la llave del Ahorrador de energía cuando se abre la rejilla de aire.

Los controles se verán aproximadamente como se muestra:

## Controles – Enfriar y calentar

<p><b>Operation</b></p> 	<p>Off ( ○ ) : Apaga el acondicionador de aire.</p> <p>Fan ( ⊕ ) : Operar el ventilador a baja velocidad sin enfriar (entibiar).</p> <p>Low Cool ( * ) : Enfriamiento con operación de ventilador a baja velocidad.</p> <p>High Cool ( * ) : Enfriamiento operando el ventilador a alta velocidad.</p> <p>Low Heat ( * ) : Calentamiento con operación de ventilador a baja velocidad.</p> <p>High Heat ( * ) : Calentamiento operando el ventilador a alta velocidad.</p>
<p><b>Thermostat</b></p>  <p>Warmer                      Cooler</p>	<p>Gire el control del termostato a la posición deseada. La posición central es una posición normal para condiciones promedio. Se puede cambiar esta posición, si fuera necesario, conforme a sus preferencias sobre la temperatura.</p> <p>El termostato controla automáticamente el frío o el calor, pero el ventilador funciona continuamente mientras el acondicionador de aire está en operación. Si la habitación está muy tibia, gire el control del termostato en sentido de las agujas del reloj. Si la habitación está muy fría, gire el control del termostato en sentido contrario al de las agujas del reloj.</p>

### • EL ACONDICIONADOR DE AIRE

Controla automáticamente la temperatura del aire de la habitación.

El compresor se encenderá y apagará para mantener el ambiente a la temperatura pre-establecida.

En la operación de calefacción, el calentador eléctrico se encenderá y apagará para mantener el ambiente a la temperatura pre-establecida.

### • MODELOS CON BOMBA DE CALOR

Cuando la temperatura exterior es inferior a -4 °C (24 °F), el calentador eléctrico se encenderá en lugar de la bomba de calor.

Cuando el acondicionador de aire haya realizado su operación ya sea de refrescar o calentar y se lo apaga o se lo coloca en la posición "Fan" (ventilador) espere por lo menos 3 minutos antes de volver a colocarlo en la operación de enfriar.

Un ligero olor a calentamiento puede venir de la unidad cuando por primera vez se coloca la llave en HEAT (Calor) luego de que la temporada de enfriamientos haya pasado. Este olor, causado por pequeñas partículas de polvo sobre el calentador, desaparecerá rápidamente. Es inofensivo.

## Controles adicionales e información importante.


### Ventilación

La palanca de ventilación está colocada en el extremo derecho de la descarga de aire.

Esta palanca debe estar en la posición CLOSE (Cerrada) a fin de mantener las mejores condiciones de enfriamiento.

Cuando se necesita aire fresco en la habitación, coloque la palanca de ventilación en la posición OPEN (abierta).

El regulador de tiro está abierto y el aire de la habitación es expulsado hacia el exterior.

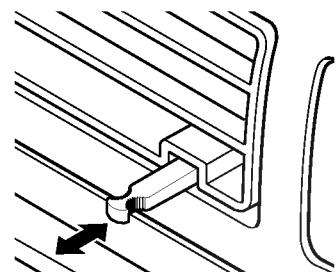

**PULL OPEN / PUSH CLOSE**  
(TIRAR ABRIR / EMPUJAR CERRAR)


### Dirección del aire

El aire puede dirigirse hacia donde usted desee ajustando las rejillas horizontales y verticales.

#### • CONTROL HORIZONTAL DE LA DIRECCIÓN DEL AIRE


La dirección horizontal del aire se ajusta moviendo la rejilla vertical.

La palanca de la rejilla vertical está situada a los costados derecho e izquierdo de la descarga de aire.

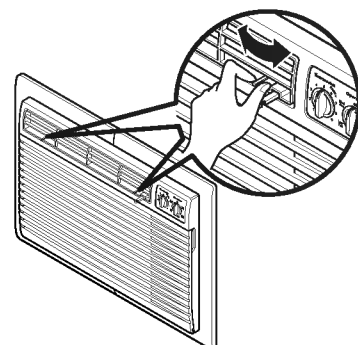

#### • CONTROL VERTICAL DE LA DIRECCIÓN DEL AIRE

La dirección vertical del aire se ajusta moviendo la rejilla horizontal.

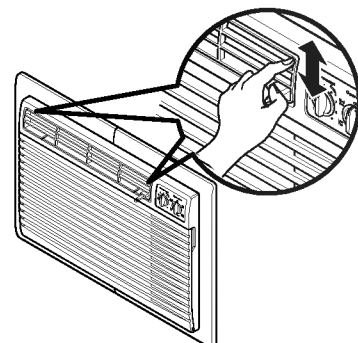



# Cuidado y mantenimiento

APAGUE EL ACONDICIONADOR DE AIRE Y DESENCHÚFELO DE LA FUENTE DE PODER.



## Limpieza del filtro de aire

El filtro de aire debe ser controlado al menos dos veces al mes para ver si es necesaria su limpieza.

Las partículas atrapadas en el filtro pueden acumularse y bloquear el flujo del aire. Esto reduce la capacidad de refrigeración y también causa una acumulación de hielo en los serpentines de enfriamiento.

Si el filtro se inutiliza o se daña, debe ser reemplazado inmediatamente. Filtros de repuesto están disponibles en la tienda donde lo compró, el representante y en los centros de servicios autorizados.

1. Abra la rejilla de entrada hacia abajo tirando de la parte superior de la rejilla de entrada.
2. Quite el filtro de aire de la rejilla frontal tirando ligeramente del filtro de aire.
3. Lave el filtro usando agua tibia por debajo de 40 °C (104 °F).
4. Sacuda suavemente el exceso de agua del filtro. Reemplace el filtro.



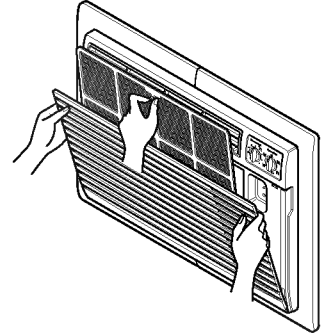


## Como agregar la rejilla frontal al gabinete

La rejilla frontal puede quitarse para su limpieza o para comprobar el modelo y el número de serie.

Para su seguridad, debe seguir el siguiente procedimiento para colocarla.

1. Quite la parte superior de la rejilla frontal de la parte superior del gabinete.
2. Empuje los extremos frontales de la rejilla hacia el gabinete a fin de insertar las pestañas de la rejilla frontal en el gabinete.
3. Abra la rejilla de entrada.
4. Ajuste los tornillos a través de la rejilla frontal en la placa de la caja de control.
5. Cierre la rejilla de entrada.


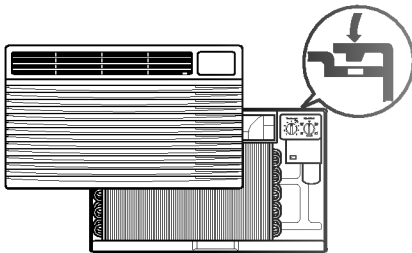


# Características e Instalación



Aprender el nombre de las partes antes de la instalación ayudará a entender el procedimiento de instalación.

## Características

### La Unidad

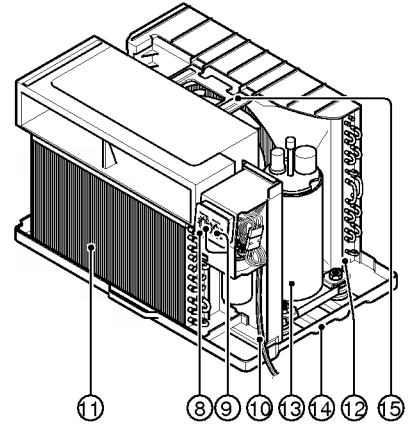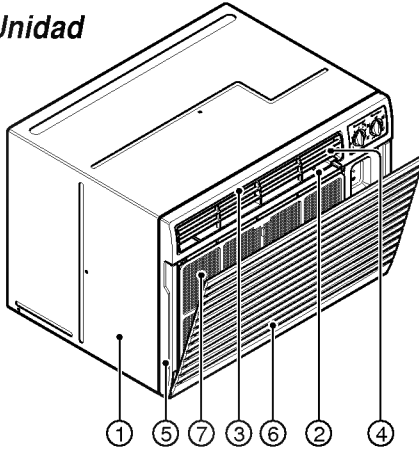

### La manga y la rejilla posterior (opcional)

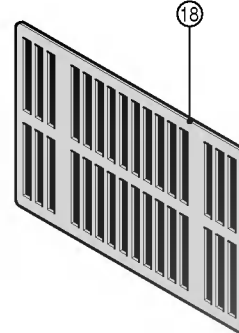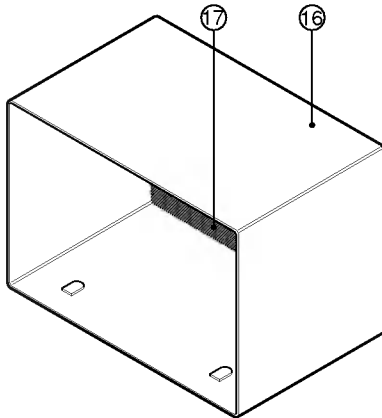

1. GABINETE
2. DEFLECTOR DE AIRE HORIZONTAL  
(Rejilla de ventilación vertical )
3. DEFLECTOR DE AIRE VERTICAL  
(Rejilla de ventilación horizontal )
4. DESCARGA DE AIRE
5. REJILLA FRONTAL
6. REJILLA DE ENTRADA (Entrada de aire)
7. FILTRO DE AIRE
8. PANEL DE CONTROL
9. PERILLAS
10. CABLE
11. EVAPORADOR
12. CONDENSADOR
13. COMPRESOR
14. BANDEJA DE BASE
15. ABRAZADERA
16. MONTAJE DE LA MANGA  
(Incluye rejilla de metal de aluminio ampliada, opcional)
17. REJILLA POSTERIOR  
(Rejilla de metal de aluminio ampliada, opcional)
18. REJILLA POSTERIOR  
(Rejilla de aluminio, opcional)

## Como instalar la Unidad



**PRECAUCIÓN:** Hay bordes filosos que pueden causar cortaduras o heridas serias.




**PRECAUCIÓN:** Cuando levante el acondicionador de aire, recuerde que es PESADO. Emplee dos personas para levantarlo

Si ya hay una manga, debe medir las dimensiones de la manga en la pared.


Puede instalar el nuevo acondicionador de aire de acuerdo a estas instrucciones de instalación para obtener el mejor rendimiento. Todas las mangas de pared usadas para montar el nuevo acondicionador de aire deben estar en buena condición estructural y hacer que la rejilla posterior se una con firmeza al reborde de la manga para asegurar el nuevo acondicionador de aire.

**Con el manguito LG,** usted podrá mantener el mayor rendimiento del nuevo aire acondicionado. Si usted guarda el manguito existente, puede correr con el riesgo de un rendimiento pobre o falla en el producto.  
Esto no está cubierto bajo la garantía de LG.

### Dimensiones del acondicionador de aire

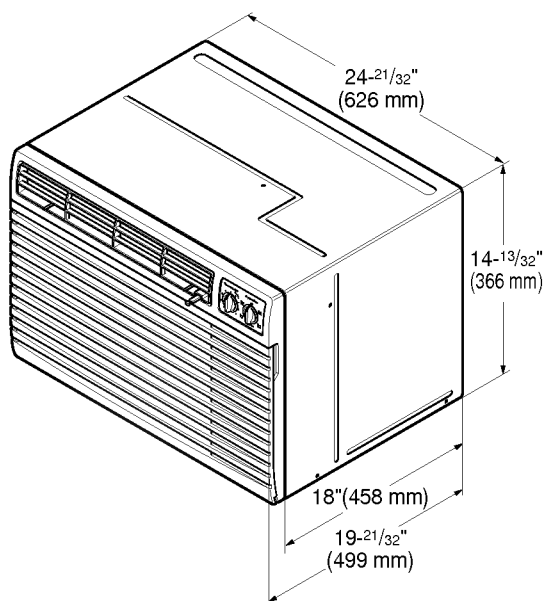

### Dimensiones del conjunto de manga (opcional)

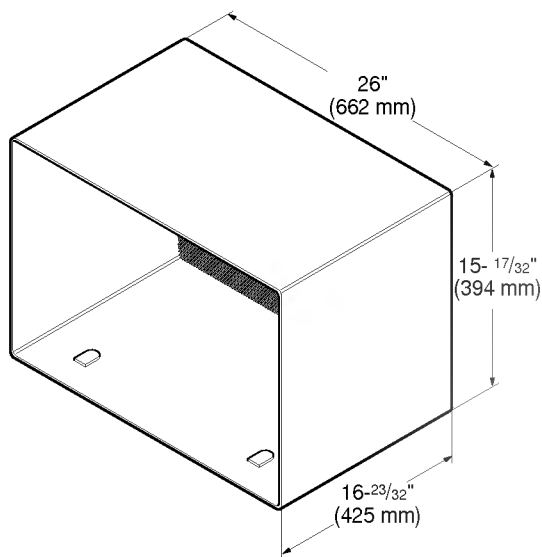

## Como reemplazar la Unidad


**Nota :** Cuando haya completado la instalación la unidad de aire acondicionado deberá tener una inclinación hacia atrás, como se muestra más abajo.

1. Quite el anterior acondicionador de aire de la manga de la pared y prepare la manga de la pared.


Limpie el interior de la manga (no dañe la aislación o los sellos).

La manga de la pared debe asegurarse a la pared firmemente antes de instalar el nuevo acondicionador de aire.

1/4 de burbuja de nivel




## Contenido de los juegos de instalación

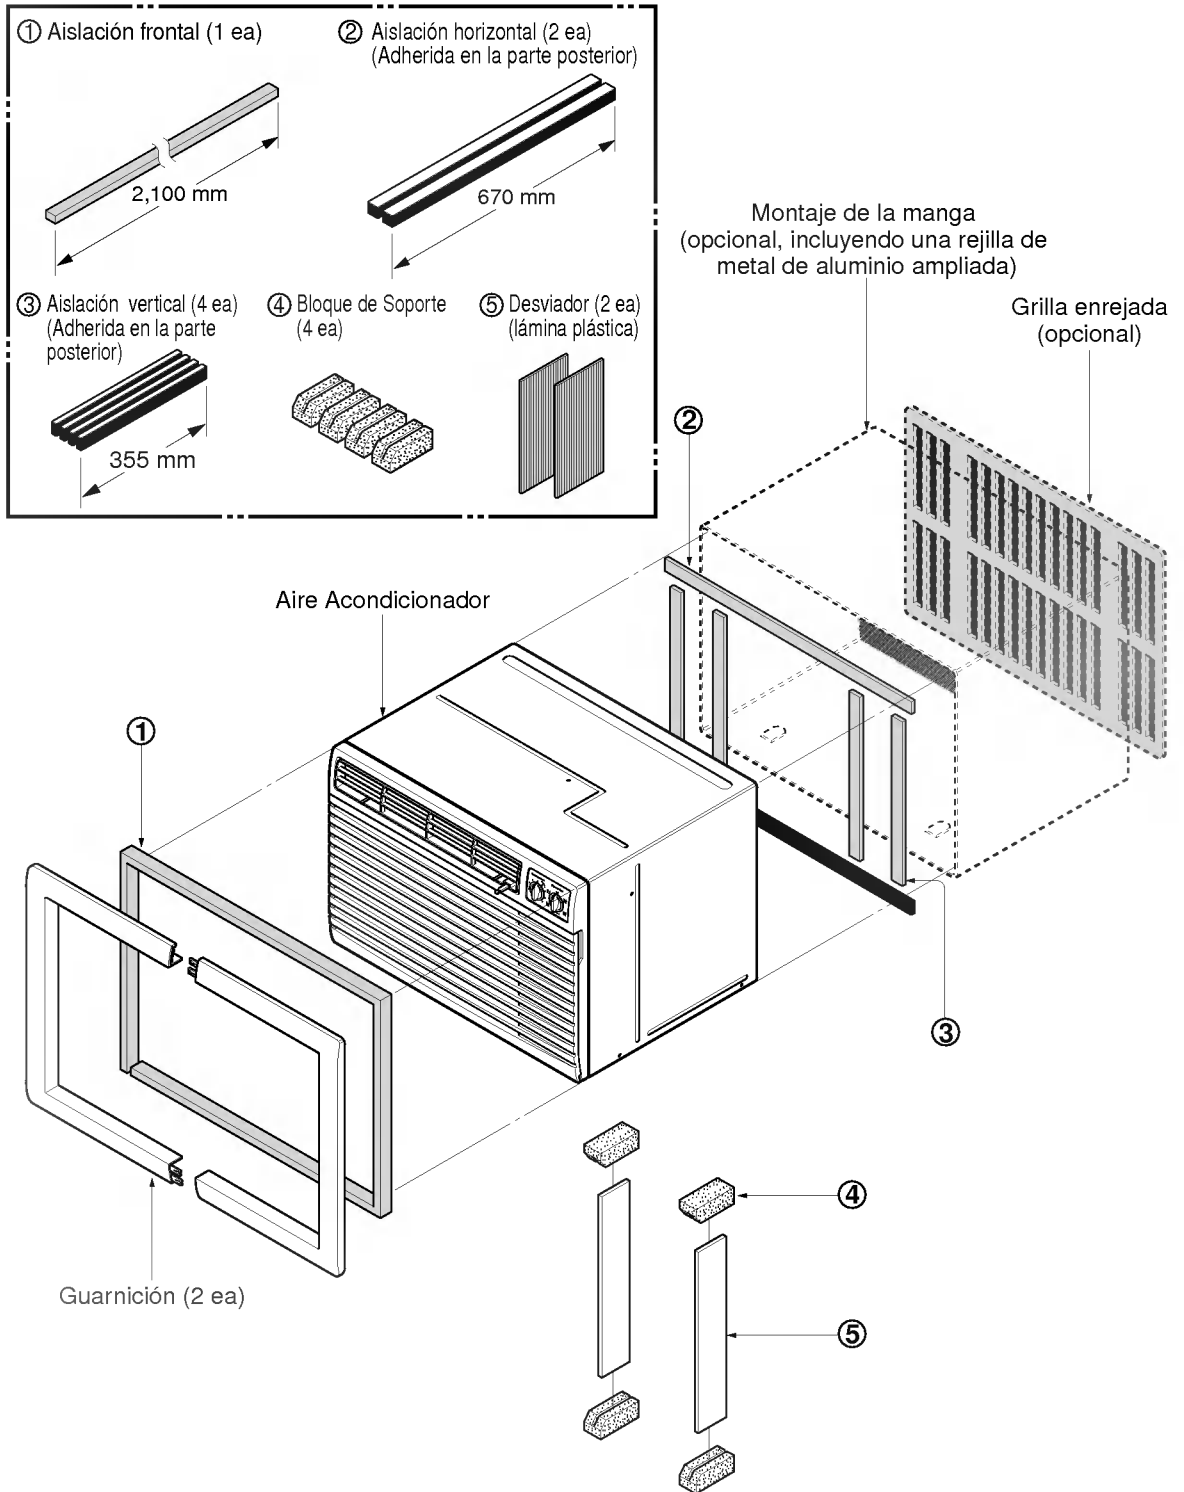


2. Prepare la manga de la pared para la instalación de la nueva unidad de acuerdo a los siguientes procedimientos: Antes de preparar la manga de la pared, debe comprobar las dimensiones de la manga de la pared.
3. Redirija las rejillas en la parte posterior de las mangas de la pared como siguiendo los largos de **A** y **B** en la tabla de abajo.

Ancho de la manga existente	A	B
25-1/2" (648 mm)	2-3/4" (70 mm)	4-3/4" (120 mm)
25-3/4" (654 mm)	2-3/4" (70 mm)	5" (130 mm)
26" (660 mm)	3" (75 mm)	5" (130 mm)
26-3/4" (680 mm)	3-1/4" (80 mm)	5-1/2" (140 mm)
27" (686 mm)	3-1/2" (90 mm)	5-1/2" (140 mm)

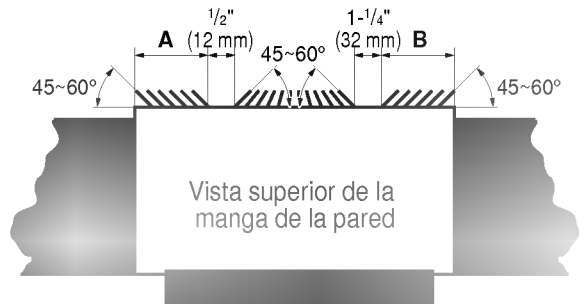


#### 4. Manga (hasta 18 pulgadas de profundidad)

Cuando la profundidad de la manga ya existente es mayor que 18", saltee hasta el paso 5. Quite el respaldo de la aislación horizontal y únalos al interior de la manga de la pared como se muestra más abajo.

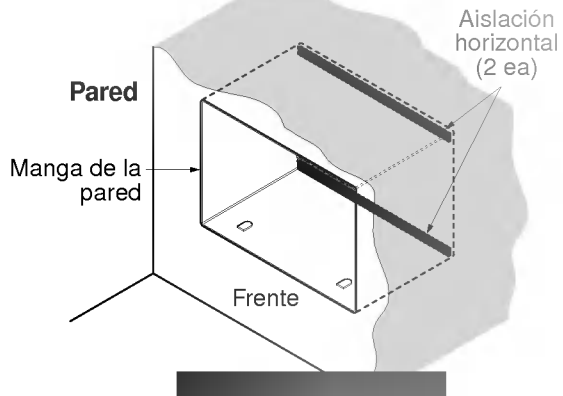


Quite el respaldo de la aislación vertical y únalos al interior de la manga de la pared como se muestra más abajo.

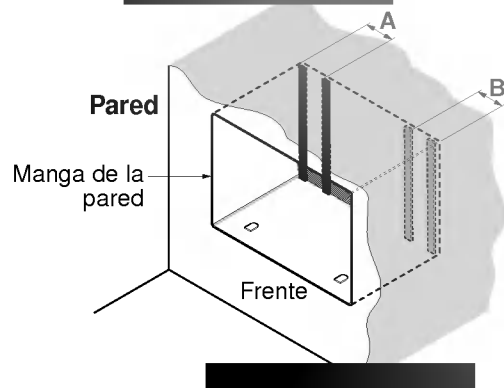

#### 5. Manga (18~22 pulgadas de profundidad)

Cuando la profundidad de la manga ya existente no es mayor que 18", saltee hasta el paso 6. Corte los desviadores y los bloques de soporte según los siguientes largos de **C** en la tabla de más abajo.


Profundidad de la manga existente	C
18-5/8" (473 mm)	3/4" (20 mm)
19-3/4" (502 mm)	1-3/4" (45 mm)
22" (559 mm)	4" (100 mm)




Quite el respaldo de la aislación vertical y horizontal y únalos al interior de la manga de la pared como se muestra abajo.

Quite el respaldo de los bloques de soporte y únalos al interior de la manga de la pared como se muestra abajo.

Deslice los desviadores en las muescas de los bloques de soporte.

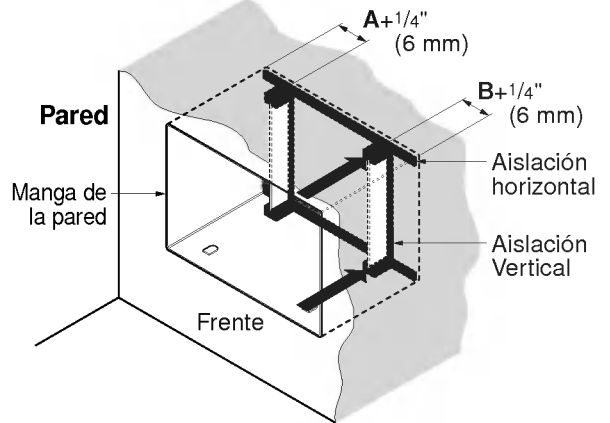


Quite el respaldo de la aislación vertical y únalos al interior de la manga de la pared como se muestra abajo.

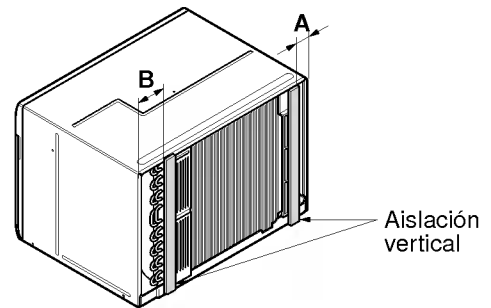


6. Instale la nueva unidad dentro de la manga de la pared.

7. Inserte la aislación frontal entre la manga de la pared y la unidad. Se recomienda usar un destornillador de hoja chata o una espátula.

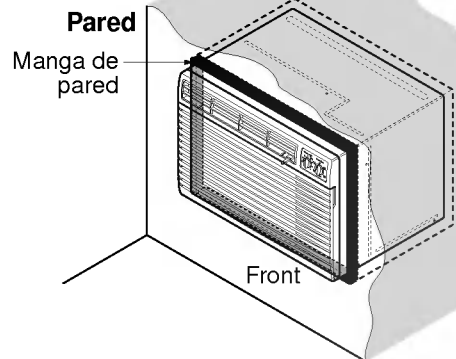

8. Para montar la guarnición, insértela en las muescas de los otros. Para instalar la guarnición de la manga deslice la guarnición a través de la unidad hasta que esté nivelada con la pared de la manga.

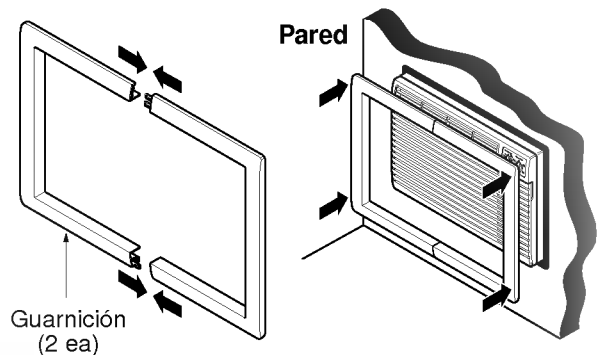

# Antes de llamar al servicio...

Las sugerencias para solucionar problemas ahorran tiempo y dinero !  
 Revise la cartilla de más abajo antes de llamar al service, tal vez no  
 tenga que hacerlo.

## Operación normal

- Se puede oír un ruido agudo causado por el agua cuando está siendo recogida y arrojada contra el condensador en días lluviosos o cuando la humedad es alta. Esta característica de diseño ayuda a quitar la humedad y mejorar la eficiencia.
- Se pueden oír clicks en el termostato cuando el compresor gira hacia dentro y hacia afuera.
- El agua se depositará en la bandeja de base durante los días lluviosos o de humedad alta. El agua puede rebalsar y gotear desde el lado exterior de la unidad.
- El ventilador puede funcionar aún cuando el compresor no lo hace.

## Operación anormal

<p><b>El acondicionador de aire no arranca.</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ El acondicionador de aire está desenchufado.</li> <li>■ El fusible está quemado/el interruptor de circuito está abierto.</li> <li>■ Interrupción de la provisión de energía eléctrica.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Asegúrese de que el enchufe del acondicionador de aire sea totalmente ajustado dentro de la salida.</li> <li>• Compruebe el fusible de la casa /la caja del interruptor de circuito y reemplace el fusible o vuelva a colocar el interruptor.</li> <li>• Si se produce una interrupción de la provisión de energía eléctrica, gire el control a <b>OFF</b> (apagado). Cuando la energía se restituye, espere 3 minutos para reiniciar el acondicionador de aire para prevenir que el compresor se dispare.</li> </ul>
<p><b>El acondicionador de aire no enfría como debería.</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ El flujo de aire está restringido</li> <li>■ El <b>TERMOSTATO</b> puede no estar colocado lo suficientemente alto</li> <li>■ El filtro de aire está sucio.</li> <li>■ La habitación puede haber estado caliente.</li> <li>■ El aire frío se escapa.</li> <li>■ Los serpentines de enfriamiento se han congelado.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Asegúrese de que no haya cortinas, persianas, o muebles que bloqueen la parte frontal del acondicionador de aire.</li> <li>• Gire la perilla a un número más alto. La posición más alta provee el frío máximo.</li> <li>• Limpie el filtro por lo menos cada 2 semanas. Vea la sección de instrucciones para el funcionamiento.</li> <li>• Cuando el acondicionador de aire se ha encendido por primera vez, se necesita tiempo para que la habitación se enfríe.</li> <li>• Compruebe si las rejillas del respiradero del piso están abiertas y que el aire frío regrese.</li> <li>• Coloque el respiradero del acondicionador de aire en posición cerrada.</li> <li>• Vea más abajo "Congelamiento del acondicionador de aire".</li> </ul>
<p><b>Congelamiento del acondicionador de aire</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ El hielo bloquea el flujo de aire y no permite que el acondicionador de aire enfríe la habitación.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Coloque el control en <b>Med Fan</b> (Velocidad media de ventilador) o <b>High Cool</b> (Muy frío) con el termostato en 1 o 2.</li> </ul>

## LIMITED WARRANTY

### United States of America

LG Electronics will repair or at its option replace, without charge, your product which proves to be defective in material or workmanship under normal use, during the warranty period listed below from the date of original purchase.

This warranty is good only to the original purchaser of the product during the warranty period as long as it is in the U.S. including Alaska, Hawaii, and U.S. Territories.

### LG Room Air Conditioner Warranty Period

<u>Product</u>	<u>Parts</u>	<u>Labor</u>
All Parts	2 Years	2 Years (In-Home Service)
Compressor	5 Years	2 Years (In-Home Service)

No other express warranty is applicable to this product. THE DURATION OF ANY IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING THE IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY, IS LIMITED TO THE DURATION OF THE EXPRESS WARRANTY HEREIN. LG ELECTRONICS SHALL NOT BE LIABLE FOR THE LOSS OF USE OF THE PRODUCT, INCONVENIENCE, LOSS OR ANY OTHER DAMAGES, DIRECT OR CONSEQUENTIAL, ARISING OUT OF THE USE OF OR INABILITY TO USE, THIS PRODUCT OR FOR ANY BREACH OF ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY, INCLUDING THE IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY APPLICABLE TO THIS PRODUCT.

Some States do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages or limitations on how long an implied warranty lasts; so these limitations or exclusions may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which vary from state to state.

#### THE ABOVE WARRANTY DOES NOT APPLY:

1. Service trips to your home to deliver and pickup, install, instruct, or replace house fuses or correct house wiring or plumbing, or correction of unauthorized repairs.
2. Damage to the product caused by accident, pest, fire, floods or acts of God.
3. Repairs when your LG product is used in other than normal, single-family household use.
4. Damage resulting from accident, alteration, misuse, abuse, or improper installation.

**Therefore, these costs are paid by the consumer.**

If the product is installed outside the normal service area, any cost of transportation involved in the repair of the product, or the replacement of a defective parts, shall be borne by the owner.

#### CUSTOMER ASSISTANCE NUMBERS:

##### To obtain Warranty Coverage:

**Retain your Bill of Sales to prove date of purchase.**

A Copy of your Sales Receipt must be submitted at the time warranty service is provided.

##### To obtain Product or Customer Service Assistance:

**Call 1-800-243-0000 (Mon.- Fri. 7AM-7PM CST)**

Press the appropriate menu option, and have your product type (Room Air Conditioner), model number, serial number, and ZIP Code ready.

##### To obtain the nearest Authorized Service Center:

**Call 1-800-243-0000 (24 hrs a day, 7 days per week)**

Press the appropriate option, and have your product type (Room Air Conditioner), model number, serial number, and ZIP Code ready.