

INSTALLATIONSANVISNINGAR LUFTKONDITIONERINGSAGGREGAT

- Läs igenom denna bruksanvisning noggrant innan produkten installeras.
- Elinstallationsarbeten får utföras endast av kvalificerad och behörig personal i enlighet med gällande bestämmelser.
- Läs noggrant igenom dessa instruktioner, och spara dem för framtida referens.

TYP: 'ART COOL MIRROR' TYP

INNEHÅLL

Installationskrav

Erfordrade monteringsdetaljer

Erfordrade verktyg

Monteringsdetaljer3

Säkerhetsinformation4

Installation

Val av bästa plats.....7

Borra ett hål i väggen8

Rördragningsmetod.....8

Rördragningsmetod för dränering...12

Kabelanslutning13

Montering av trådlös fjärrkontroll14

Montera den trådbundna fjärrkontrollen15

Namn och funktion på kabelansluten fjärrkontroll (Tillbehör)17

Gruppstyrning18

- Monteringsanvisningar
- Fyra skruvar av typ "A" inklusive plugg
- Anslutningskabel
- Rör: Gas Vätska (Hänvisning till datablad för enheten)
- Isoleringsmaterial
- Extra avrinnings slang

- Vattenpass
- Skruvmejsel
- Borrmaskin
- Håttagare (dosfräs)
- Tumstock
- Rörbearbetningsverktyg
- Momentnyckel (beroende på modellnr)
- Skruvnyckel, unionkoppling


- Ca en halv liter vatten
- Skruvmejsel

- Sexkantnyckel
- Gasläckage detektor
- Vakuumpump
- Mätklocka





- Två skruvar, typ "B"

- Bruksanvisning
- Termometer
- Hållare för fjärrkontroll

Installationsdetaljer

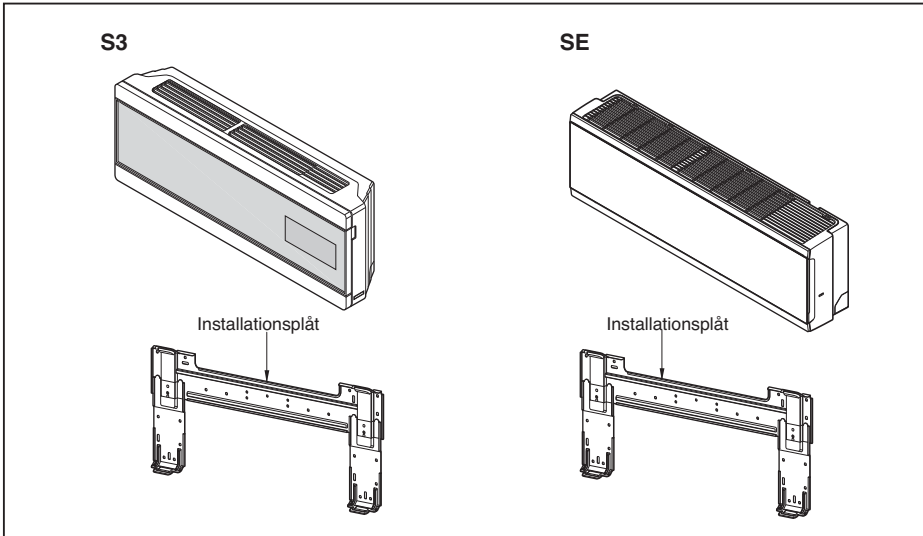

Medföljande tillbehör

Namn	Installationspanel	Skruv av typ "A" inklusive plugg	(Övrigt)
Antal	1 set	4 set	
Utförande	SE 		<ul style="list-style-type: none"> • Bruksanvisning • Installationsanvisningar
	S3 		

Säkerhetsinformation

För att förebygga att användaren eller andra människor eller egendom skadas ska följande instruktioner följas.

- Läs igenom dessa instruktioner innan luftkonditioneringsaggregatet installeras.
- Följ noga de säkerhetsåtgärder som anges.
- Felaktig drift på grund av att instruktionerna inte efterlevs kan leda till skador. Allvarlighetsgraden anges med följande beteckningar.

 **WARNING!** Den här symbolen indikerar risk för dödsfall eller allvarlig skada.

 **WARNING!** Den här symbolen indikerar möjlig risk för allvarlig personskada eller egendomsskada.

- Symbolerna som används i denna bruksanvisning beskrivs nedan.

	Undvik.
	Följ instruktionerna.

 **WARNING!**

■ Installation

Använd inte en defekt eller icke godkänd huvudströmbrytare. Utrustningen måste anslutas till en egen krets.

- Risk för elektriska stötar eller brand föreligger.

Anlita återförsäljaren, säljaren, en behörig elektriker eller ett auktoriserat servicecenter för alla elektriska arbeten.

- Försök inte demontera eller reparera luftkonditioneringsaggregatet. Detta kan leda till elektriska stötar eller brand.

Jorda alltid aggregatet.

- Risk för elektriska stötar eller brand föreligger.

Montera panelen och fjärrkontrollen på ett säkert sätt.

- Risk för elektriska stötar eller brand föreligger.

Anslut alltid aggregatet till en egen krets och huvudströmbrytare.

- Felaktig inkoppling eller installation kan förorsaka brand eller elektriska stötar.

Använd huvudströmbrytare och säkring med korrekta märkdata.

- Risk för elektriska stötar eller brand föreligger.

Förändra eller förläng inte nätkabeln.

- Detta kan leda till elektriska stötar eller brand.

Låt inte luftkonditioneringsaggregatet vara igång under en längre tid när luftfuktigheten är väldigt hög och en dörr eller ett fönster är öppet.

- Fukten kan kondensera och blöta ner eller skada möbler etc.

Var försiktig när du packar upp och installerar aggregatet.

- Vassa kanter utgör en skaderisk. Var speciellt försiktig vid hantering av kondensorns och förångarens flänsar.

Kontakta alltid återförsäljaren eller ett auktoriserat servicecenter för installation.

- Risk för brand, elektriska stötar, explosion eller personskador föreligger.

Installera inte aggregatet på en instabil eller skadad plats.

- Detta kan leda till personskada, materiell skada eller felfunktion.

Se till att installationsplatsen förblir intakt över tid.

- Om installationsplatsen skadas eller missköts riskerar enheten att falla ned och orsaka personskada, materiell skada eller felfunktion.

Use a vacuum pump or Inert (nitrogen) gas when doing leakage test or air purge. Do not compress air or Oxygen and Do not use Flammable gases. Otherwise, it may cause fire or explosion.

- There is the risk of death, injury, fire or explosion.

SVENSKA

■ **Drift**

Förvara eller använd inte lättantändlig gas eller brännbara ämnen i närheten av aggregatet.

- Detta kan leda till brand, produktskada eller driftfel.

⚠ VARNING!

■ Installation

Kontrollera alltid eventuellt läckage av gas (köldmedium) efter installation eller reparation av luftkonditioneringsaggregatet.

- Låg köldmedienivå kan leda till produktskada eller drifffel.

Montera avrinningsslangen så att vatten kan ledas bort problemfritt.

- En dålig anslutning kan förorsaka vattenläckage.

Se till att aggregatet monteras plant och stabilt.

- Se till att inga vibrationer eller vattenläckage förekommer.

Installera inte aggregatet där buller eller varmluft från utomhusenheten kan störa omgivningen.

- Detta kan bli till problem för dina grannar.

Minst två personer krävs för att lyfta och flytta aggregatet.

- Var försiktig vid tunga lyft så att du inte skadar dig.

Installera inte aggregatet där det utsätts för direkt påverkan från havet i form av saltstänk.

- Detta kan ge upphov till korrosion. Korrosion, speciellt på kondensorn och förångarens flänsar, kan förorsaka drifffel eller ineffektiv funktion.

Borsta tänderna och uppsök läkare om du får i dig batterivätska. Använd inte fjärrkontrollen vid batteriläckage.

- Batteriernas kemikalier kan ge brännsår eller innebära annan hälsorisk.

Installation

Läs noggrant och följ sedan stegvis.

Val av bästa plats



- Det bör inte finnas någon värme- eller ångkälla i närheten av enheten.
- Det bör inte finnas några hinder som kan hämma luftcirkulationen.
- En plats där luftcirkulationen i rummet kommer att vara bra.
- En plats där det är enkelt att dränera.
- En plats där dämpning av buller enkelt kan erhållas.
- Installera inte enheten nära dörren.
- Säkerställ att ytor angivna med pilar från väggen, taket, staket och andra hinder.

Väggen för montering skall vara stark och tillräckligt solid för att skydda enheten från vibrationer.


Fäst installationsplåten på väggen med hjälp av fyra typ "A" skruvar.

(Om montering görs på en betongvägg, överväg att använda ankarbultar.)

- Montera alltid installationsplåten horisontellt genom att rikta in den och göra en markeringslinje med hjälp av en tråd och ett vattenpass.

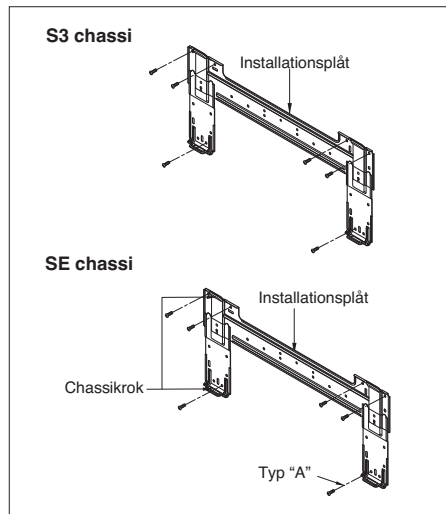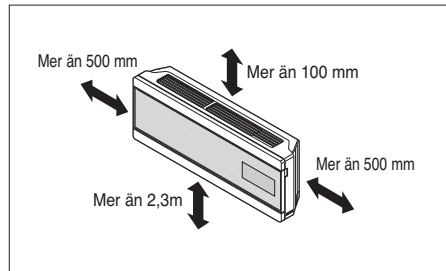


Den lägre vänster och högersidan av installationsplåten.

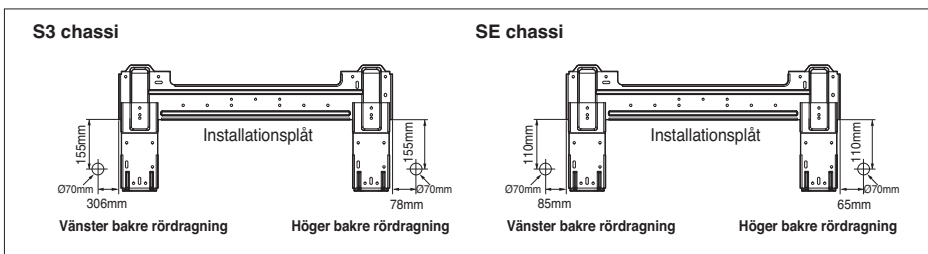

WARNING! : I de fall då inomhusenheten installeras nära havet, kan det hända att de installerade delarna korroderas av salt. Vederbörliga anti-korrosions åtgärder bör vidtagas för de installerade delarna (och enheten).


Borra ett hål i väggen

- Borra ett hål för rör och använd ett $\varnothing 70$ mm hålborr.
- Borra rörledningshålet antingen till vänster eller till höger med hålet något lutande mot utomhus-sidan.

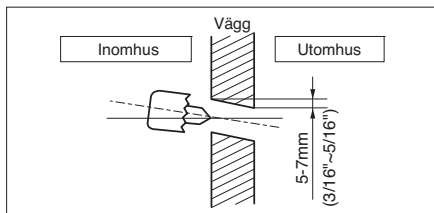


Rördragningsmetod

- Förbereda inomhusenhetens rördragningsmetod och dränering för installation genom väggen.
- Ta bort plastslangshållaren (se bild nedan) och dra ut slang och dräneringsslang från chassit.
- Sätt tillbaka hållaren för plastslangen på sin ursprungliga plats.

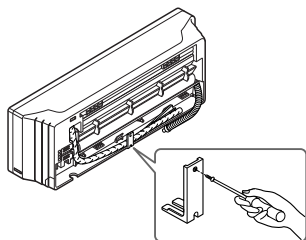

För den högra rörledningen


1. Led inomhusslang och dräneringsslang till vänster baksida.



2. Dra fram anslutningskabeln till inomhusenheten från utomhusenheten genom hålet för rörledning.

- Anslut inte kabeln till inomhusenheten.
- Gör en ögla på kabeln för att underlätta senare anslutning.

3. Tejpa rörledningen, avrinningsslangen och anslutningskabeln. Se till att dräneringsslangen kommer längst ned i satsen. Att placera den överst kan få dräneringstråget att rinna över inuti enheten.

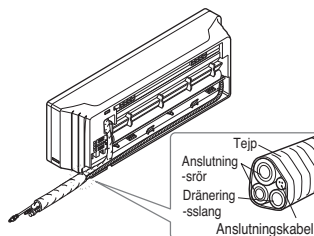


- Obs!** : Isolera dräneringsslangen med isoleringsmaterial*, så att dropp från svettning (kondensation) inte orsakar skador på golv eller inredning.

*Skummat polyeten eller likvärdigt material rekommenderas.

4. Installation av inomhusenheten


- Häng upp inomhusenheten på den övre delen av installationsplattan. (Koppla ihop de två krokarna överst på inomhusenheten med den övre kanten på installationsplattan.) Säkerställ att krokarna är ordentligt ihakade på installationsplattan genom att röra den från höger till vänster.




Tryck enhetens nedre vänstra och högra sidor mot installationsplattan tills krokarna hakar i sina springor (klickande ljud).

5. Att ansluta rörledningarna till inomhusenheten och dräneringsslangen till dräneringsröret.

- Bringa rörledningarnas centrum i rät linje och dra åt utvidgningsmuttern tillräckligt för hand.




- Dra åt kragningskånan med en skiftnyckel.

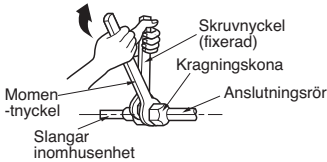


Rörstorlek (moment)	
GAS	VÄTSKA
Ø12.7[5.5kgf-m]	Ø6.35[1.8kgf-m]
Ø15.88[6.6kgf-m]	Ø9.52[4.2kgf-m]

- Montera klamman på stussen med en typ "B" skruv (tillval).

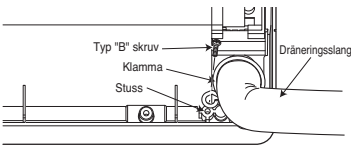


- När dräneringsslangen dras ut vid inomhusenheten, installeras dräneringsröret.

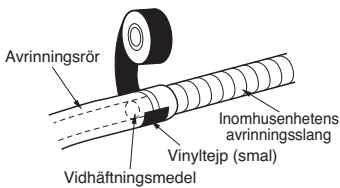


6. Linda isoleringsmaterialet runt anslutningsdelen.


- Låt anslutningsrörets isoleringsmaterial och inomhusenhetens rörisoleringsmaterial överlappa. Bind ihop dem med vinyltejp så att det inte finns någon lucka.



- Linda det område som hyser husdelen för den bakre rörledningen med vinyltejp.

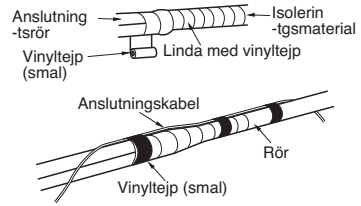

- Bunta ihop rör och dräneringsslang tillsammans. Genom att linda dem med vinyltejp inom det område inom vilket de passar in i husets bakre del.




⚠ VARNING!


If the split type Indoor unit is installed in a wall having hole or opening near by or back side of the unit, then the air from other side of the wall can come inside the condition space through that hole/ opening. That air can cause unwanted dew/ water droplet formation when it comes in contact with body of the indoor unit. So all hole or opening on the wall must be blocked very well to avoid water dropping from the body of the unit.

För rörledningen på vänster sida

1. Led inomhusröret och dräneringsslangen till hålet för rörledningen.



2. Stick in röret, dräneringsslangen och anslutningskabeln i röret.




Installation

3. Sätt in anslutningskabeln i inomhusenheten.

- Vänta med att ansluta kabeln till inomhusenheten.
- Gör en liten ögla på kabeln för att underlätta senare anslutning.


4. Tejpa ihop dräneringsslangen och anslutningsablarna.

- Anslutningskabel




5. Installation av inomhusenheten

- Häng inomhusenheten från krokarna överst på installationsplattan.
- Sätt in distansen etc. mellan inomhusenheten och installationsplattan och skilj botten på inomhusenheten från väggen.




6. Anslutning av rörledning till inomhusenheten och dräneringsslang till dräneringsrör.

- Bringa rörledningarnas centrum i rät linje och dra åt utvidgningsmuttern tillräckligt för hand.




- Dra åt kragningsskåpan med en skiftnyckel.

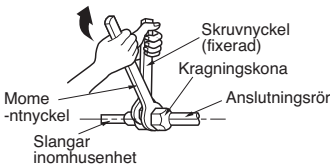


Rörstorlek (moment)	
GAS	VÄTSKA
Ø12.7[5.5kgf·m]	Ø6.35[1.8kgf·m]
Ø15.88[6.6kgf·m]	Ø9.52[4.2kgf·m]

- När dräneringsslangen dras ut vid inomhusenheten, installeras dräneringsröret.

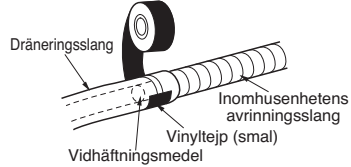


7. Linda isoleringsmaterialet runt anslutningsdelen.


- Låt anslutningsrörets isoleringsmaterial och inomhusenhetens rörisoleringsmaterial överlappa. Bind ihop dem med vinyltejp så att det inte finns någon lucka.




- Linda det område som hyser husdelen för den bakre rörledningen med vinyltejp.

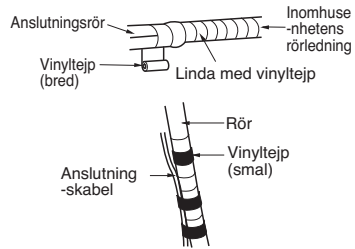

- Bunta ihop rörledningen och dräneringsslangen genom att linda in dem med tygtejp i det område inom vilket de är inpassade i husdelen för den bakre rörledningen.

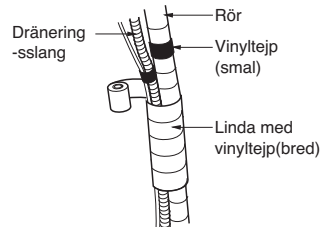


8. Dra om rörledningarna och dräneringslangen tvärs över baksidan på chassit.




9. Fäst rørsystemet och dräneringslangen till chassits baksida med slanghållaren.

- Haka kanten på slanghållaren till chassit och tryck på slanghållaren för att få den att anslutas till botten på chassit.



10. Installation av inomhusenheten

- Ta bort distansen.
- Säkerställ att krokarna är ordentligt ihakade på installationsplattan genom att röra den från höger till vänster.



Tryck enhetens nedre vänstra och högra sidor mot installationsplattan tills krokarna hakar i sina springor (klickande ljud).

⚠ VARNING!

If the split type Indoor unit is installed in a wall having hole or opening near by or back side of the unit, then the air from other side of the wall can come inside the condition space through that hole/ opening. That air can cause unwanted dew/ water droplet formation when it comes in contact with body of the indoor unit. So all hole or opening on the wall must be blocked very well to avoid water dropping from the body of the unit.


⚠ VARNING!

Installationsinformation (vänster rördragning)



• Korrekt

Rördragning vänster sida. Följ instruktionerna nedan.

- Tryck på rörklammans ovansida. (A)






- Vik försiktigt ned röret. (B)

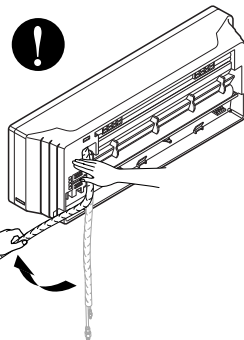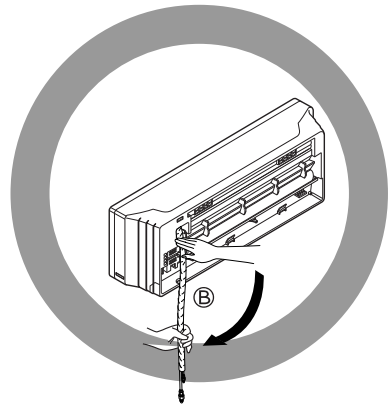

! VARNING!

• Fel


- Om röret vrids åt vänster med våld kan det skadas.

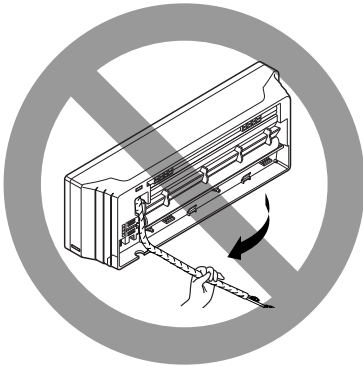

Rördragning för dränering



1. För att ta bort frontpanelen från inomhusenheten, ta bort frontpanelen från skåpet på inomhusenheten.

- Justera spjället för vertikalt och horisontellt luftflöde manuellt.
- Lossa fästsruvarna som håller frontpanelen. Dra de under och vänstra sidorna på grillen mot dig och lyft bort den.

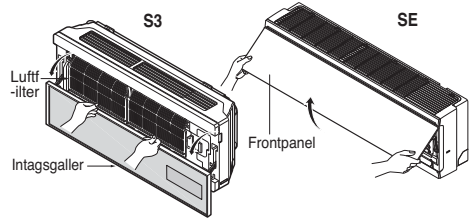


2. Kontrollera avrinningsfunktionen


- Häll ett glas vatten på förångaren.
- Kontrollera att vattnet flödar genom inomhusenhetens avrinnings slang utan något läckage.

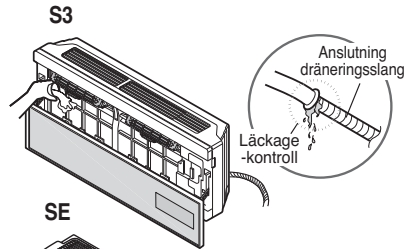

- Avrinningsslangen ska vara riktad nedåt så att avrinningsvattnet har fritt flöde.





- Gör inte rördragning för dränering



Kabelanslutning

Anslut kablarna till terminalerna på kontrollbordet en i taget, i enlighet med utomhusenhetens anslutning.

- Se till att färgerna på kablarna som hör till utomhusenheten och numret på terminalen är desamma som de som hör till inomhusenheten.

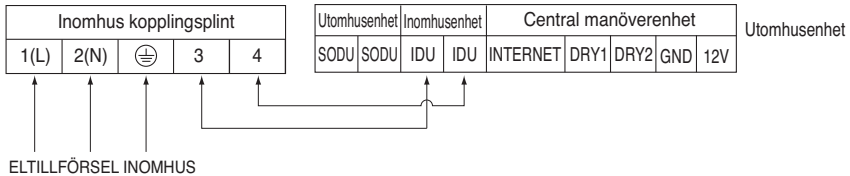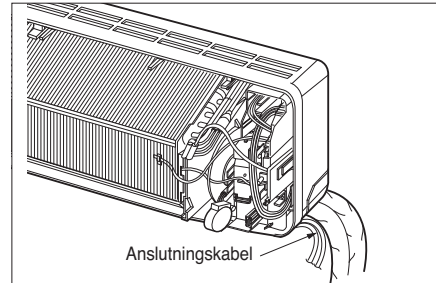

VAR FÖRSIKTIG! : The Power cord connected to the unit should be selected according to the following specifications.



VAR FÖRSIKTIG! :

Efter att förhållandena ovan har säkerställts, förbered kopplingen enligt följande.

- 1) Ha alltid en separat eltillförsel för luftkonditioneringsapparaten. När det gäller kopplingsmetod, följ kopplingsdiagrammet som är fastsatt på insidan av kontrollådens lock.
- 2) Skruvarna som fäster ledningarna i höljet för de elektriska komponenterna är benägna att lossna på grund av vibrationer som enheten utsätts för under loppet av transporten. Kontrollera dem och säkerställ att alla är stadigt fästa. (Om kablarna är lösa kan detta medföra att brand uppstår.)
- 3) Specifikation angående kraftkällan.
- 4) Säkerställ att den elektriska kapaciteten är tillräcklig.
- 5) Se till att startspänningen upprätthålls till mer än 90% av märkspänningen som är angiven på typskylten.
- 6) Kontrollera kabeltjockleken som anges i specifikationen för kraftkällan. (Kontrollera särskilt relationen mellan kabellängd och kabeltjocklek.)
- 7) Inom ett vått och fuktigt område installera alltid en jordfelsbrytare.
- 8) Följande skulle kunna orsakas av ett spänningsfall.
 - Vibration i en magnetisk kontakt, som skadar kontaktpunkten, säkringsbrott, störning i den normala funktionen på grund av överbelastning.
- 9) Möjlighet att frikoppla en spänningskälla skall ingå i de fasta ledningarna och ha ett separationsluftgap på minst 3 mm i varje aktive (fas) ledare.


Montering av trådlös fjärrkontroll

Hur man sätter i batterierna

1. Ta av batterilocket genom att dra det i pilens riktning.
2. Sätt in nya batterier och se till att batteriets (+) och (-) poler installeras rätt.
3. Sätt tillbaka locket genom att skjuta in det på sin plats.


Obs!

1. Byt alltid ut båda batterierna samtidigt och mot samma typ.
2. Om systemet inte används under en längre tid, ta ur batterierna för att spara dem.
3. Om display skärmen i fjärrkontrollen börjar mattas byt ut båda batterierna.

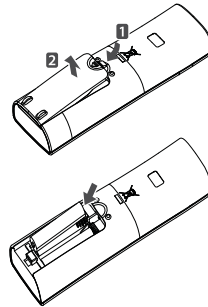


Wireless Remote Controller Maintenance

1. Choose a suitable place where its safe & easy to reach.
2. Fix the holder to wall etc with the supplied screws firmly.
3. Slide the remote controller inside the holder.



Obs!

1. Remote controller should never be exposed to direct sunlight.
2. Signal transmitter & receiver should always be clean for proper communication. Use a soft cloth to clean them.
3. In case some other appliances also get operated with remote control, change their position or consult your serviceman.




Operating Method

1. The signal receiver is inside the unit.
2. Aim the remote controller towards the unit to operate it. There should not be any blockage in between.

Montera den trådbundna fjärrkontrollen

1. Välj en lämplig plats och skruva fast fjärrkontrollens bottenplatta stadigt.

- Se till att bottenplattan fästs plant och inte vrids eller böjs.
- Montera bottenplattan så att det finns tillräckligt med plats för fjärrkontrollen.




2. Fjärrkontrollens kabel kan dras i tre olika riktningar.

- Ledningsdragnings: genom väggen, uppåt, åt höger.
- Om kabeln ska dras ut uppåt eller åt höger ska respektive flik för kabelgenomföringen först brytas bort.

※ Använd en tång med långsmal spets för att bryta bort fliken.

- ① Dragning av kabeln genom väggen
- ② Övre kabelgenomföring
- ③ Höger kabelgenomföring

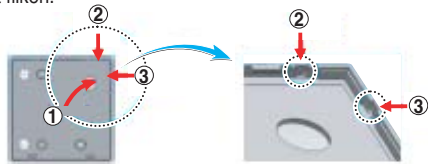



<Flikar för kabelgenomföring>

3. Tryck fjärrkontrollens överdel mot bottenplattan och tryck sedan fast nederdelen så som visas på bilden.


- Se till att fjärrkontrollens alla sidor ligger helt an mot bottenplattan och att inga springor finns.

Om fjärrkontrollen behöver tas bort, sätt in en skruvmejsel i hålet på undersidan och vrid medurs för att frigöra spärren.

- Det finns två hål på enhetens undersida för spärrarna; frigör en spärr i taget.
- Var försiktig så att inte komponenterna på insidan skadas när du vrider om skruvmejseln.

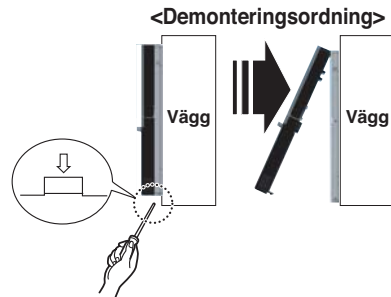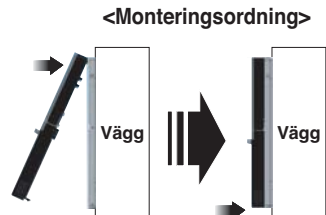

4. Anslut anslutningskabeln mellan fjärrkontrollen och inomhusenheten.

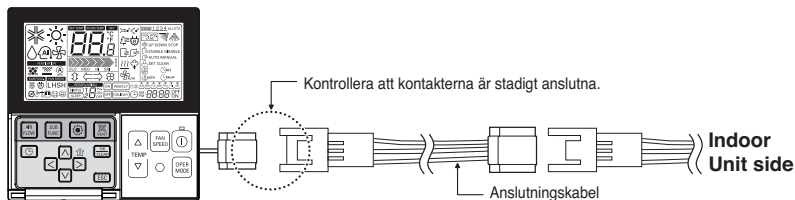

5. Använd en förlängningskabel om avståndet mellan fjärrkontrollen och inomhusenheten överstiger 10 meter.

⚠ VARNING!

Bygg inte in fjärrkontrollen i väggen.

Detta kan leda till att temperatursensorn skadas.

Kabeln får vara max 50 meter lång.

Användning av längre kabel kan leda till kommunikationsproblem.

- Om förlängningskabel används, kontrollera att kabeln ansluts rättvänd.
- Om den ansluts i motsatt riktning fungerar inte anslutningen.
- Specifikation för förlängningskabel: 2547 1007 22# 2, trefärdig skärmad kabel kategori 5 eller högre.

MONTERA DEN TRÅDBUNDNA FJÄRRKONTROLLEN

- Eftersom rumstemperatursensorn är placerad i fjärrkontrollen ska den monteras på en plats som är skyddad mot direkt solljus, hög luftfuktighet och kalla luftströmmar så att sensorn registrerar korrekt rumstemperatur. Montera fjärrkontrollen på ca 1,5 m höjd på en plats med god luftcirkulation och representativ rumstemperatur.

Montera inte fjärrkontrollen där den kan påverkas av:

- Drag eller ojämn temperatur bakom dörrar eller i hörn.
 - Varm eller kall luft från ventilationskanaler.
 - Värmestrålning från solen, värmeelement etc.
 - Dolt rör eller skorsten.
 - Temperaturskillnader uppkomna från yttervägg som fjärrkontrollen monteras på.
 - Fjärrkontrollen har ett teckenfönster indelat i sju delar.
- Montera fjärrkontrollen så som visas i bild 1 så att de olika indikeringslamporna syns ordentligt. (Montering på 1,2–1,5 meters höjd rekommenderas.)


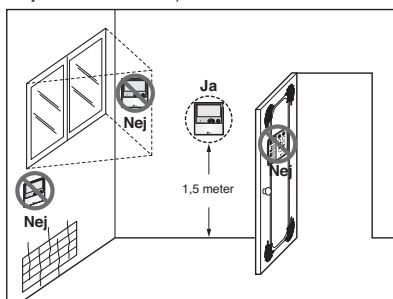



Bild 1. Rekommenderad placering av fjärrkontroll

Namn och funktion på kabelansluten fjärrkontroll (Tillbehör)

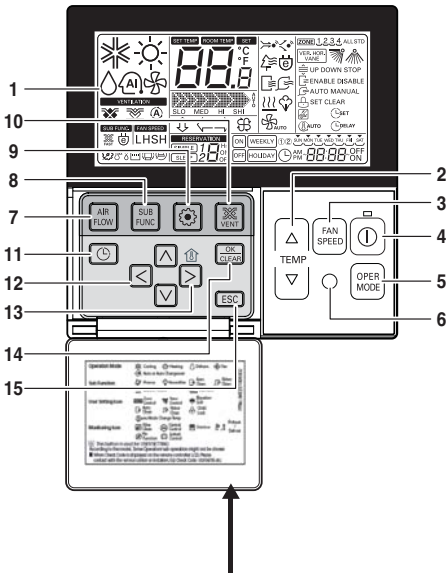

Please attach the inform label inside of the door.
Please choose proper language depend on your country.

1. Driftstatusskärm
2. Temperaturinställning
 - Inställning av luftflödets temperatur (inte rumstemperaturen).
3. Fläkthastighet
 - Fläkthastigheten kan ställas in i tre steg.
 - Låg och medium ger samma hastighet
4. PÅ/AV
5. Val av driftläge
6. Mottagare för trådlös fjärrkontroll
 - För vissa produkter kan inte trådlös fjärrkontroll användas.
7. Luftflöde
8. Underfunktion
9. Funktionsinställning
10. Fläkt
11. Timerinställning
12. Upp, ned, vänster, höger
 - Kontrollera inomhustemperaturen genom att trycka på .
13. Rumstemperatur
 - Visar rumstemperaturen där fjärrkontrollens mottagare är placerad.
 - Ingen styrning av rumstemperatur.
 - Vid friskluftsintag visas temperaturen där fjärrkontrollens mottagare är placerad.
14. Inställning/Avbryt
15. Avsluta

- * Beroende på produktmodell fungerar/visas inte alla funktioner.
- * Om ingen trådbunden fjärrkontroll är ansluten visas felaktig rumstemperatur.


Model : PQRCSL0 (svart)
PQRCSL0QW (vit)

Gruppstyrning

⚠ VARNING!

Installer setting mode is to set the detail function of the remote controller.

If the installer setting mode is not set correctly, it can cause problems to the product, user injury or property damage. This must be set by a certificated installer, and any installation or change that is carried out by a non-certificated person should be responsible for the results. In this case, free service cannot be provided.

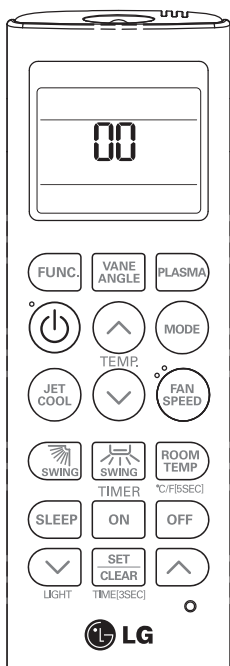

1 When JET COOL button pressed, press RESET button



2 Genom att använda knappen för TEMPERATURINSTÄLLNING, ställ in funktionskod och inställningsvärde (Hänvisning installationsprogrammet för installationskod)



3 Tryck på knappen PÅ/AV en gång, riktad mot inomhusenheten.



4 Återställ fjärrkontrollen för att använda den för allmänt driftsläge.




Installationsprogram för installationskod

Nr.	Funktion	Funktionskod	Inställningsvärde	Fjärrkontroll LCD
1	Gruppkontroll	2	0 : Ställ in på Master	20
			1 : Ställ in på slav	21
			2 : Kontrollera master/slav	22

1. Gruppstyrning 1

■ En trådbunden fjärrkontroll + flera inomhusenheter

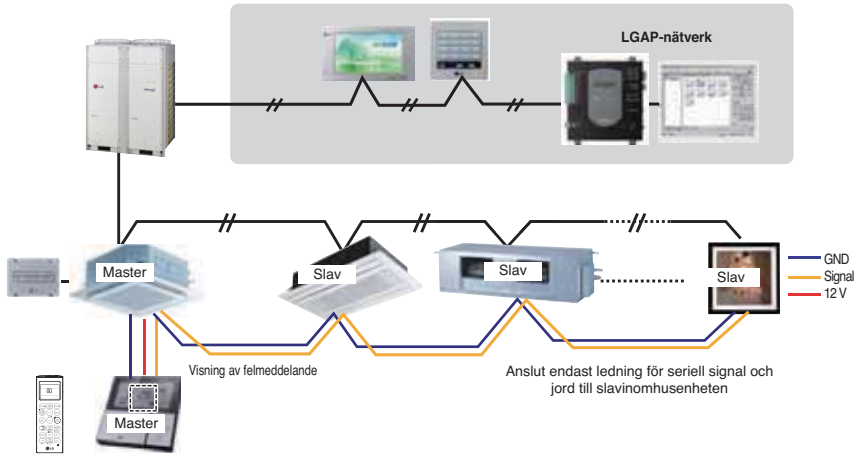

1. Upp till 16 inomhusenheter kan styras med en trådbunden fjärrkontroll.

Endast en inomhusenhet ska vara inställd som master, övriga som slav.

2. Alla typer av inomhusenheter kan anslutas.

3. Trådlös fjärrkontroll kan användas parallellt.

4. Anslutning via potentialfri kontakt och centralstyrning kan göras samtidigt.

- Masterinomhusenheten kan endast använda potentialfri kontakt och centralstyrning.
- Vid samtidig användning av centralstyrning och gruppstyrning kan standardinomhusenheter från februari 2009 eller senare användas.
- Vid användning av centralstyrning kan den styra inomhusenheter efter inställning av masterinomhusenhetens adress.
- En slavinomhusenhet styrs likadant som masterinomhusenheten.
- En slavinomhusenhet kan inte styras individuellt via centralstyrning.
- Vissa fjärrkontroller kan inte användas med potentialfri kontakt och centralstyrning samtidigt. Kontakta oss för mer information.

5. Om något fel inträffar på inomhusenheten visas detta på fjärrkontrollen.

Även om fel uppkommer på en innerdel, så kan individuell kontroll utföras

6. Vid gruppstyrning kan följande funktioner användas.

- Val av driftalternativ (drift/stopp/läge/temperaturinställning)
- Flödesinställning (högt/medel/lågt)
- Vissa funktioner stöds inte.

* Inomhusenheter ställs in med hjälp av en trådlös fjärrkontroll


Denna inomhusenhet ställs in med hjälp av en trådlös fjärrkontroll för inställning av gruppstyrning.

(Typ: Vägghämonterad 'ART COOL Gallery', 'ART COOL Mirror')

* Inomhusenheter från 2009 och senare kan anslutas. För övriga modeller, kontakta LGE.

* Om master och slav inte har ställts in kan driftfel uppstå.


2. Gruppstyrning 2

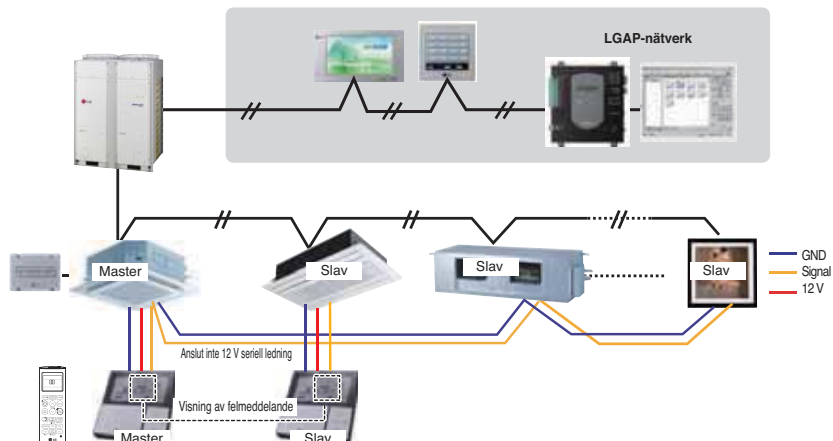

- ※ **N antal inomhusenheter kan styras via M antal trådbundna fjärrkontroller ($M + N \leq 17$ enheter).**
Endast en inomhusenhet ska vara inställd som master, övriga som slav.
Endast en fjärrkontroll ska vara inställd som master, övriga som slav.
I övrigt gäller samma förhållanden som för Gruppstyrning 1.

3. Gruppstyrning 3

■ Kombinationsanslutning av inomhusenheter och enhet för friskluftsintag (kallat FAU nedan)

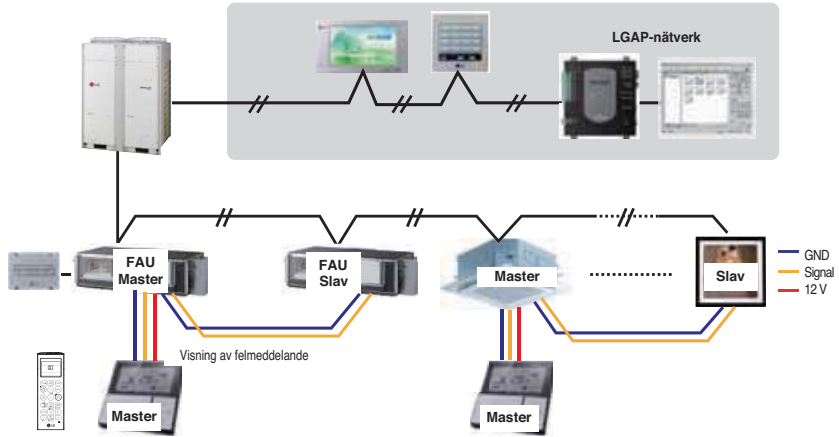

* Om en vanlig inomhusenhet och en enhet för friskluftsintag ansluts ska de båda typerna separeras. Anledningen är att temperaturen ställs in på olika sätt.


* I övrigt gäller samma förhållanden som för Gruppstyrning 1.



* FAU: Enhet för friskluftsintag
Standard: Standardinomhusenhet

4. Två fjärrkontroller



■ Två trådbundna fjärrkontroller + en inomhusenhet

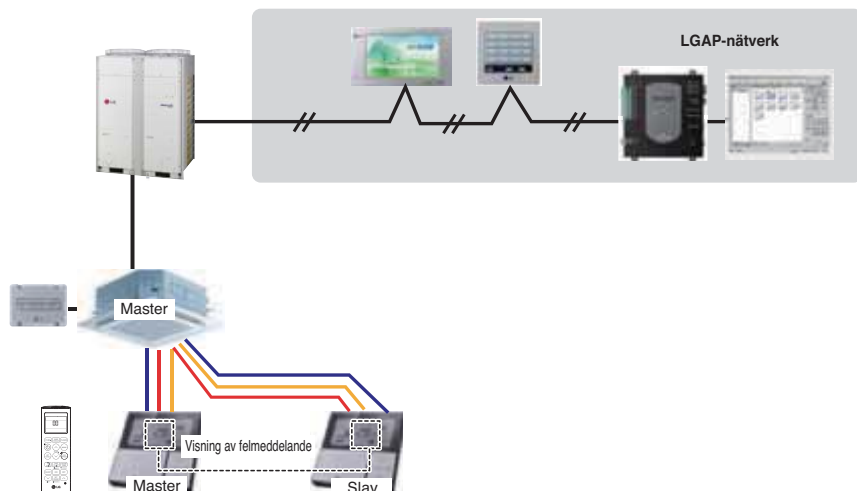

1. Två trådbundna fjärrkontroller kan anslutas till samma inomhusenhet.
 2. Alla typer av inomhusenheter kan anslutas till två fjärrkontroller.
 3. Trådlös fjärrkontroll kan användas parallellt.
 4. Samtidig anslutning via potentialfri kontakt och centralstyrning är möjlig.
 5. Om något fel inträffar på inomhusenheten visas detta på fjärrkontrollen.
 6. Inomhusenhetens alla funktioner kan styras.
- ※ Max två fjärrkontroller kan anslutas till en inomhusenhet.

5. Tillbehör för gruppstyrning

Nedanstående tillbehör kan användas vid gruppstyrning.

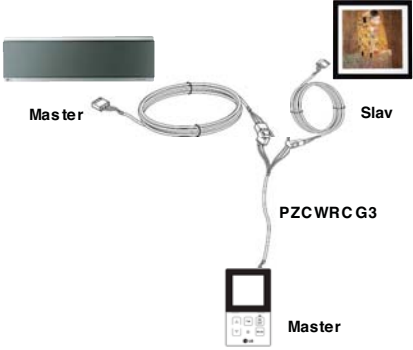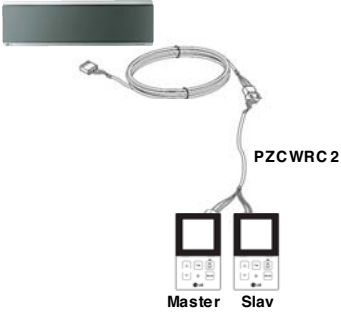Inomhusenhet 2 EA + trådbunden fjärrkontroll	Inomhusenhet 1 EA + trådbunden fjärrkontroll 2EA
<p>※ Anslutningskabel PZCWRCG3</p>  <p>The diagram shows a black rectangular indoor unit on the left labeled "Master". A cable labeled "PZCWRCG3" runs from the unit, branching into two paths. One path goes to a square remote control labeled "Master" at the bottom. The other path goes to a square remote control labeled "Slav" on the right. A small inset image shows a person using a remote control.</p>	<p>※ Anslutningskabel PZCWRC2</p>  <p>The diagram shows a black rectangular indoor unit at the top. A cable labeled "PZCWRC2" runs from the unit, branching into two paths that lead to two square remote controls labeled "Master" and "Slav" at the bottom.</p>

