



ACONDICIONADOR DE AIRE DE VENTANA MANUAL DEL PROPIETARIO

Por favor lea las instrucciones de operación y las precauciones de seguridad cuidadosa y totalmente antes de instalar y operar su acondicionador de aire de ventana.



WN2430QCG



Precauciones importantes de Seguridad

Precauciones importantes de seguridad3

Instrucciones de Funcionamiento

Controles5
Ventilación6
Como controlar la dirección del aire6
Como colocar la charola de purga6
Como conectar una manguera de purga7

Cuidado y Mantenimiento

Limpieza del filtro de aire7
Como instalar la parrilla delantera en el gabinete7

Características

Características8

Instrucciones de instalación

Elija el mejor lugar9
Cómo usar la rejilla de entrada reversible9

Antes de avisar al Servicio Técnico
Operación normal10
Operación anormal10

PARA SU INFORMACION

Escriba aquí los números de serie y modelo de las unidades exterior e interior:

Nº de Modelo

Nº Serie

Los números figuran en una etiqueta en el lateral de cada unidad.

Distribuidor


Fecha de compra

LEA ESTE MANUAL

- Aquí encontrará numerosas sugerencias sobre cómo utilizar y mantener adecuadamente su acondicionador de aire. Con unos cuantos cuidados preventivos se puede ahorrar mucho tiempo y dinero a lo largo de la vida útil de su acondicionador de aire.
- En la tabla de sugerencias para la resolución de problemas encontrará respuestas a la mayoría de los problemas más comunes. Si consulta primero la tabla de **Sugerencias para la resolución de problemas**, quizá ni siquiera necesite avisar al servicio técnico.

PRECAUCION

- Consulte con el servicio técnico autorizado sobre la reparación o el mantenimiento de esta unidad.
- El acondicionador de aire no debe ser utilizado por niños pequeños o personas inestables sin supervisión.
- Es preciso vigilar a los niños pequeños para asegurarse de que no juegan con el acondicionador de aire.

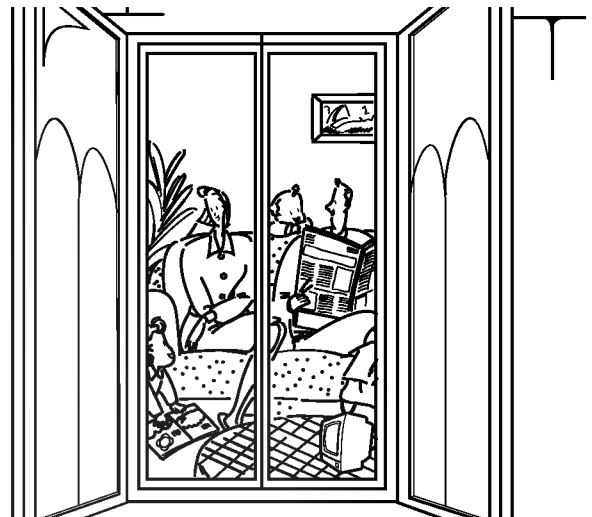

Precauciones Importantes de Seguridad

Para prevenir tanto lesiones al usuario u otras personas como daños materiales, es preciso seguir estas instrucciones.

- El manejo incorrecto debido a la inobservancia de estas instrucciones puede causar lesiones o daños cuya gravedad está clasificada en las siguientes indicaciones.



ADVERTENCIA

Este símbolo indica la posibilidad de lesiones mortales o graves.



PRECAUCION

Este símbolo indica la posibilidad de lesiones o daños materiales.

- El significado de los símbolos utilizados en este manual se indica a continuación.



Asegúrese de no hacerlo.




Asegúrese de seguir las instrucciones.



ADVERTENCIA

- De otra forma, ello ocasionaría una descarga eléctrica o incendio a causa de la generación de calor.




- Ello ocasionaría una descarga eléctrica o incendio a causa de la generación de calor.



- Ello ocasionaría una descarga eléctrica o incendio.




- Ello ocasionaría una descarga eléctrica o incendio a causa de la generación de calor.



- Puede ocasionar una descarga eléctrica.




- Esto podría dañar su salud.






PRECAUCION


- Esto podría causar heridas.




- El agua podría entrar en la unidad y degradar el aislamiento. También podría causar una sacudida eléctrica.




- En este caso tal vez se produzca una falta de oxígeno.

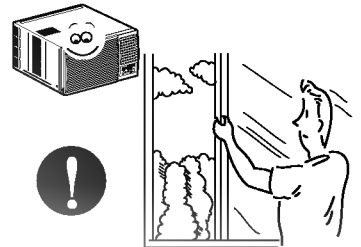


- Puesto que el ventilador gira a alta velocidad durante la operación, podría ocasionar heridas.

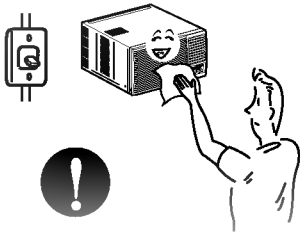


- Esto podría dañar al animal o a la planta.

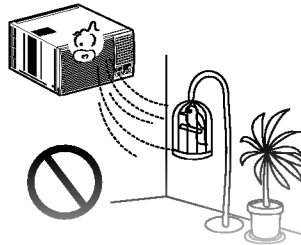


- No utilice este acondicionador de aire para conservar dispositivos de precisión, alimentos y objetos de arte; no ponga tampoco animales y plantas cerca de él. Esto podría deteriorar la calidad, etc.

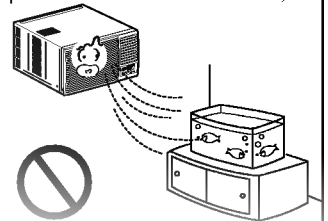


- Esto podría causar una sacudida eléctrica.



- Esto podría causar un incendio o deformar la caja.


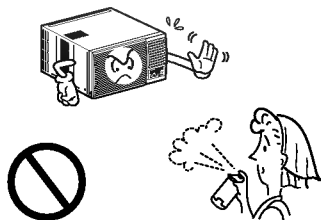


- Esto podría causar una combustión imperfecta.



Instrucciones de Funcionamiento

La apariencia de los controles será como uno de los siguientes.

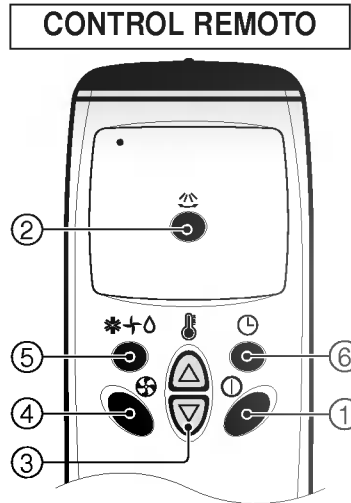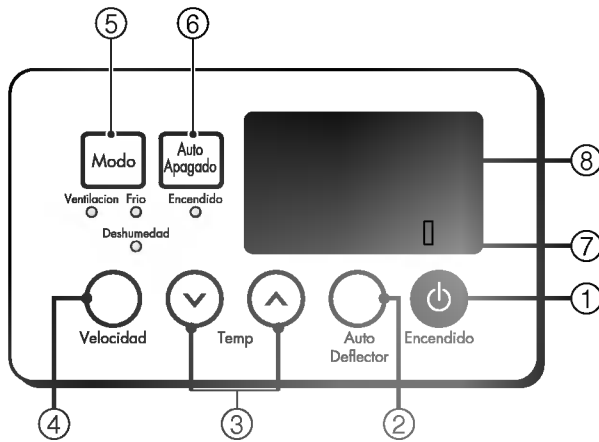

Controles


Advertencia: La unidad de Control Remoto no si una luz fuerte cae sobre la ventanilla del sensor del acondicionador de aire o si hay obstáculos entre la unidad de Control Remoto y el acondicionador de aire.

- BOTÓN DE LA CORRIENTE**
Se pone en marcha. Cuando este botón está apretado, se detiene apretandolo de nuevo.
- DEFLECTOR DE AIRE AUTOMATICO**
Al presionar este botón el deflector vertical de aire funciona automáticamente.
- BOTÓN DE SELECCIÓN DE LA TEMPERATURA DE LA HABITACIÓN**
Controle la temperatura de la habitación en una escala entre 16°C y 30°C.
- SELECTOR DE LA VELOCIDAD DEL VENTILADOR**
Seleccione la velocidad del ventilador en tres pasos {Alto [F3]→Bajo [F1]→Medio [F2]→Alto [F3]...}.
- BOTÓN DE SELECCIÓN DEL MODO OPERACIONAL**
Seleccionar con este botón los modos para Refrescar, Calentar, Ventilar y Deshumedad.
- BOTÓN ON/OFF TIMER**
Ponga la hora de empezar y terminar el funcionamiento. El timer está predispuesto por una hora.
- INTERRUPTOR DE AUTO-ARRANQUE**
En caso de fallo de la corriente eléctrica, si el interruptor está en "Si", la unidad funcionará como antes cuando vuelve la corriente.
- RECEPTOR DE SEÑAL**

Como Insertar las Baterías Part que Opere el Control Remoto

- Remueva la tapa que se encuentra en la parte trasera del control remoto en la dirección que indica la flecha.
- Inserte 2 pilas esté seguro de colocarlas en la polaridad que especifica en el dibujo grabado en el control.
- Deslice nuevamente la tapa como indica la flecha para cerrar el compartimiento de las pilas.

- NO USE BATERIAS RECARGABLES
- CUANCO NO UTILICE EL CONTROL POR PERIODOS LARGOS NO DEJE LAS PILAS EN EL INTERIOR DEL CONTROL.




Controles adicionales e información importante.


Ventilación

La palanca de ventilación deberá estar en la posición CLOSE (Cerrado) para poder mantener las mejores condiciones de enfriamiento.



Cuando se necesite aire fresco en la habitación, coloque la palanca de ventilación en la posición OPEN (Abierto). El amortiguador se abre y se descarga el aire de la habitación.

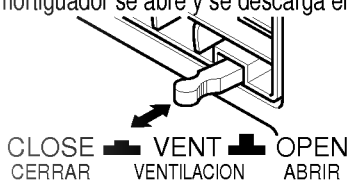

NOTA: Antes de usar la característica de ventilación, coloque la palanca como se muestra. Primero jale hacia abajo la parte A para que quede en una línea horizontal con la parte B.

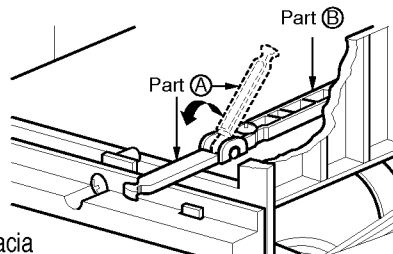

Como controlar la direccion del aire

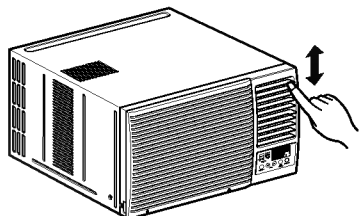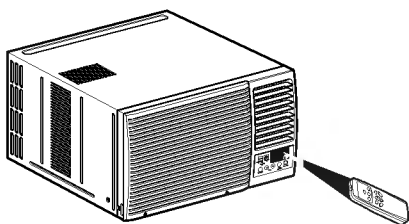

La dirección del aire frío puede ser controlada cuando usted lo desee ajustando los niveladores horizontales y verticales.

• Control de Dirección del Aire Horizontal

La dirección de aire horizontal se ajusta moviendo el nivelador vertical en dirección derecha o izquierda.

• Control de Dirección del Aire Vertical


La dirección de aire vertical se ajusta moviendo la rejilla horizontal.

Como colocar la charola de purga

El aire acondicionado utiliza un método de purga adecuado en donde el agua condensada (humedad retirada del aire) se purga al exterior.

En climas demasiado húmedos (y para modelos de ciclo invertido en la modalidad de inversión) el agua condensada excesiva que se retira del aire puede ocasionar que se recolecte algo de agua. Para eliminar este exceso de agua, puede instalar una charola de purga como se detalla a continuación.

1. Tome la charola de purga que se localiza en la descarga de aire o en la barrera.
2. Retire el orificio de hule de la charola de la base. (para algunos modelos).
3. Instale la charola de purga en el extremo izquierdo del gabinete con 4 (o 2) tornillos.
4. Conecte la manguera de purga en la descarga localizada en el fondo de la charola de purga. Puede adquirir la manguera o tubería de purga localmente para satisfacer sus necesidades particulares (No se incluye la manguera de purga).




Como conectar una manguera de purga

Existe una manguera de purga incluida en la parte de atrás de la unidad de aire acondicionado.

Elija un método de purga de acuerdo a lo siguiente.

1. Retire el orificio de hule de la charola de la base. (para algunos modelos).
2. Conecte una manguera de purga al tubo de purga como se muestra en la Figura 1.
3. Conecte un codo de tubo a la tubería de purga, después conecte una manguera de purga al codo de tubo como se muestra en la Figura 2.

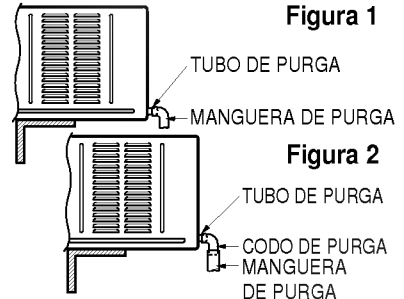


Cuidado y Mantenimiento

APAGUE EL AIRE ACONDICIONADO Y SAQUE EL ENCHUFE DEL TOMA CORRIENTE DE LA PARED.

Limpieza del filtro de aire

El filtro de aire deberá revisarse cuando menos dos veces al mes para verificar si es necesario limpiarlo. Las partículas atrapadas en el filtro podrían acumularse y bloquear el flujo de aire. Esto reduce la capacidad de enfriamiento y también ocasiona la acumulación de escarcha en los serpentines de enfriamiento.


1. Abra la rejilla hacia arriba tirando la parte inferior de la rejilla de entrada (a). En otro caso, usted puede abrir la rejilla de entrada hacia abajo tirando la parte superior de la rejilla de entrada.(b)
2. Retire el filtro de aire del ensamblaje de la parrilla delantera jalando el filtro de aire ligeramente hacia arriba.
3. Lave el filtro de aire usando agua tibia a menos de 40 °C (104 °F).
4. Sacuda suavemente el exceso de agua del filtro completamente. Vuelva a colocar el filtro.

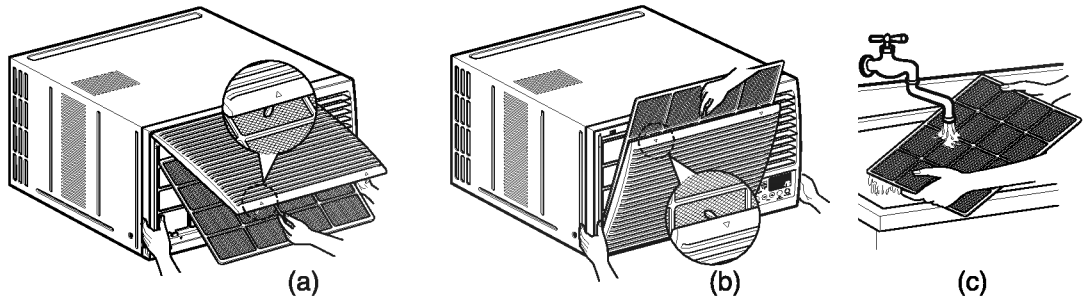

NOTA: La marca Δ de la rejilla de entrada significa la dirección abierta.

Como instalar la parrilla delantera en el gabinete


1. Jale hacia abajo la parrilla delantera desde la parte superior del gabinete.
2. Oprima las puntas de la parrilla delantera hacia el gabinete para insertar las lengüetas de la parrilla delantera en el gabinete.
3. Abra la parrilla de admisión.
4. Apriete el tornillo a través de la parrilla delantera dentro en la placa de evaporador.
5. Cierre la parrilla de admisión.

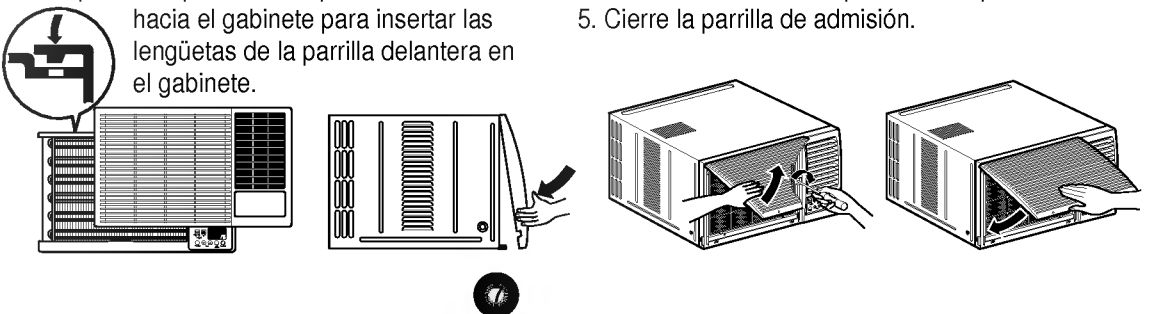

Características

Aprender el nombre de las partes antes de la instalación le ayudará a entender el proceso de instalación.


Características

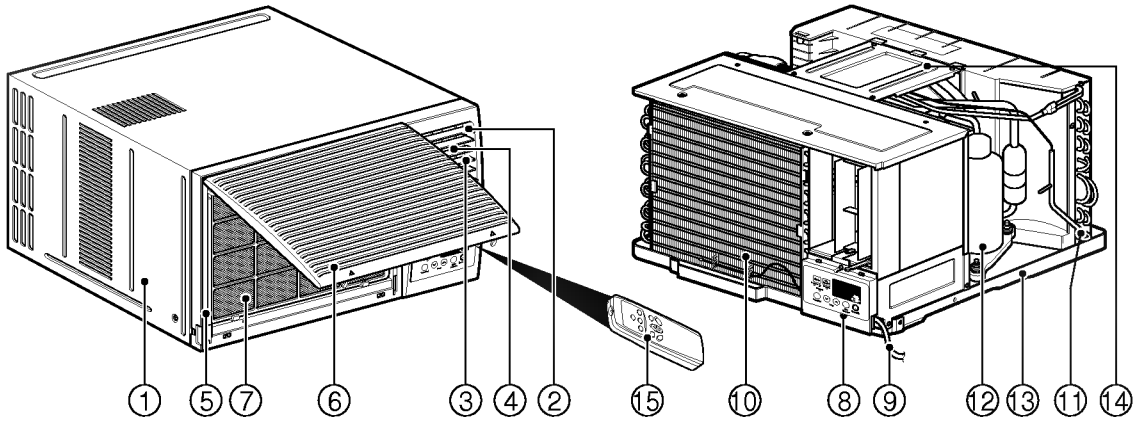

- | | |
|---|-----------------------|
| 1. Gabinete | 8. Tablero de Control |
| 2. Ventanillas Verticales
(Deflector Horizontal de Aire) | 9. Cable Eléctrico |
| 3. Ventanilla Horizontal
(Deflector Vertical de Aire) | 10. Evaporador |
| 4. Conducto de Salida de Aire | 11. Condensador |
| 5. Cubierta Frontal | 12. Compresor |
| 6. Recolector de Aire
(Bandeja de entrada) | 13. Base |
| 7. Filtro de Aire | 14. Grapas |
| | 15. Control Remoto |

Instrucciones de Instalacion

Elija el mejor lugar

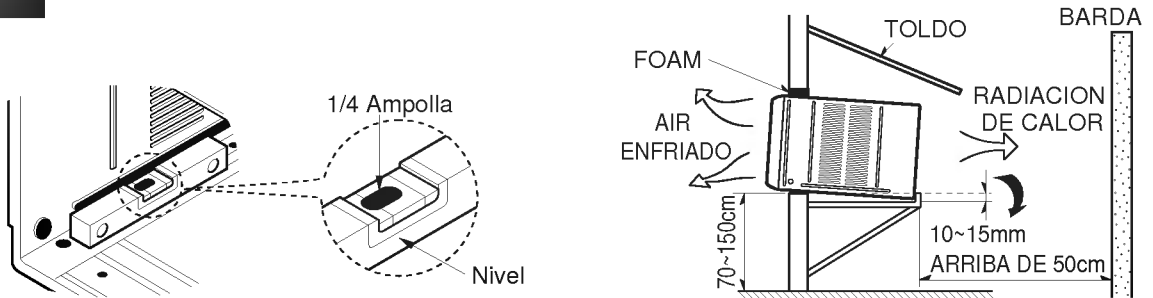


1. Para evitar vibración y ruido, asegúrese de que la unidad esté instalada de manera segura y firmemente.
2. Instale la unidad en lugares fuera de luz solar directa directamente sobre la unidad.
3. El exterior del gabinete deberá extenderse hacia afuera cuando menos 25cm y no deben existir obstáculos, tales como una barda o pared, dentro de una distancia de 50cm desde la parte posterior del gabinete porque esto evitará la radiación de calor del condensador. La restricción del aire exterior reducirá en gran manera la eficiencia de enfriamiento del aire acondicionado.

PRECAUCION: Todas las persianas laterales del gabinete deberán permanecer expuestas al exterior de la estructura.

4. Para prevenir la reducción de la eficiencia del funcionamiento, instale la unidad para que las rejillas del Gabinete no sean bloqueados.
5. Instale la unidad un poco oblicuamente hacia afuera para no dejar escapar el agua condensado a la habitación (10~15mm o 1/4 ampolla con nivel).
6. Llene la espuma entre el tope de la unidad y la pared para prevenir que el aire e insectos entren en la habitación.

Cómo usar la rejilla de entrada reversible

La rejilla es diseñada para limpiar el filtro tanto hacia arriba como hacia abajo.

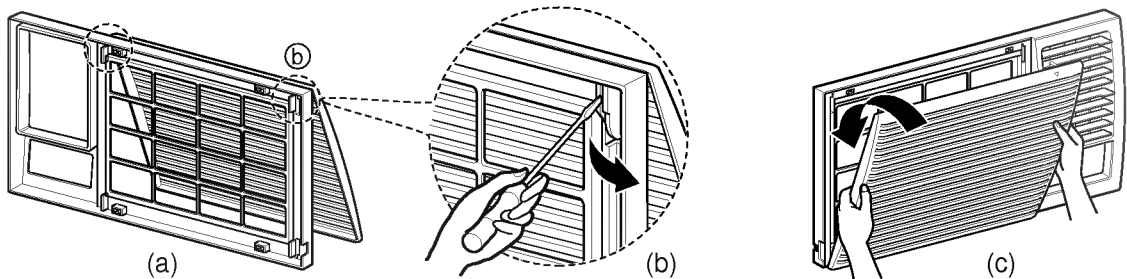

A. Antes de Instalar la rejilla frontal en el gabinete, si usted desea sacar el filtro por arriba;

1. Abra la rejilla de entrada ligeramente (a).
2. Vuelte la rejilla frontal (a).
3. Separe la parte engoznada insertando la punta del destornillador de tipo "-" para desensamblar la rejilla de entrada desde la rejilla frontal. (b).
4. Luego, gire la rejilla de entrada 180 grados e inserte los ganchos en los huecos inferiores del rejilla frontal.
5. Inserte el filtro e instale la rejilla frontal al gabinete. (Refiérase a la página 17)

B. Si usted desea sacar el filtro por abajo;

La rejilla es ya diseñada para tal manera.



Antes de avisar al Servicio Técnico

Tips para solucionar problemas

(Ahorre tiempo y dinero) Cuando tenga algún problema primero consulte el cuadro que se encuentra abajo y tal vez no necesite llamar para solicitar servicio técnico.

?

Operación normal

- Usted puede oír ruido agudo del impacto causado por agua siendo recogida y lanzada contra el condensador cuando llueva o la humedad sea alta. Esta característica de diseño ayuda a remover la humedad y mejorar la eficiencia.
- Usted puede oír el sonido de golpe del termóstato cuando el compresor pase por ciclo encendido y apagado.
- El agua se coleccionará en el plato de base cuando llueva o haya alta humedad. El agua puede rebosar y gotear de la parte exterior de la unidad.
- El ventilador puede operar aun cuando el compresor no opere.

Operación anormal

El aire acondicionado no pone en marcha.	■ El aire acondicionado está desconectado.	• Asegúrese de que el enchufe del aire acondicionado sea insertado completamente en la toma.
	■ El fusible está fundido/ El cortacircuitos está disparado.	• Cheque el fusible/ caja de cortacircuitos y reemplace el fusible o reajuste el cortacircuitos.
	■ Falla de alimentación	• Si la falla de alimentación ocurre, posicione el control de modo a APAGADO. Cuando la energía sea restaurada, espere 3 minutos para reiniciar el aire acondicionado para prevenir la sobrecarga del compresor.
El aire acondicionado no enfría como se debe.	■ La corriente de aire está obstruida.	• Asegúrese de que no exista ni cortinas, ni persianas ni muebles bloqueando el frente del aire acondicionado.
	■ Coloque el control de TEMPERATURA en un número más alto.	• Gire el control de TEMPERATURA a un número más bajo.
	■ El filtro de aire está sucio.	• Limpie el filtro por lo menos cada 2 semanas. Vea la sección de las instrucciones de operación.
	■ La habitación pudo haber estado demasiado caliente.	• Cuando el aire acondicionado sea encendido, usted debe esperar por un tiempo hasta que la habitación se ponga fresca.
	■ El aire frío está escapando.	• Revise si está abierto el control de piso de calefacción y el aire frío regresa. • Ajuste el respiradero del aire acondicionado a la posición cerrada.
	■ Se congelaron las laminillas de enfriamiento.	• Vea "El aire acondicionado congela" abajo.
El aire acondicionado congela.	■ El hielo obstruye la corriente de aire e impide que el aire acondicionado enfríe adecuadamente la habitación.	• Ajustar el control de modo en 'Ventilación alta' o 'Enfriamiento alto' con la temperatura alta.

Fuente de corriente

Esta unidad requiere una alimentación eléctrica monofásica con terminal a tierra de 220V, 60Hz, de corriente alterna.

Fabricante

(Oficina) LG Electronics Inc., LG Twin Towers, 20, Yoido-dong, Youngdungpo-gu,
Seúl 150-606, Corea Tel: 82-2-3777-7974

(Fábrica) LG Changwon 2nd fábrica, 76, Seong San Dong, Changwoncity,
Gyeong Nam, 641-713, Corea Tel: 82-551-269-3480

Importador

LG Electronics México S.A de C.V. Av. Sor Juana Ines de la Cruz No 555. Col. San Lorenzo,
Tlalnepantla, Edo de Mex. Tel: 321 1900



Lista de Instaladores de Aire Acondicionado Autorizado LG

Ciudad	Domicilio	Telefono	Fax	Ciudad	Domicilio	Telefono	Fax
Campeche, Campeche (Refrí-Gomez)	Río San Pedro No. 2 Fracc. Villa del río, Col. Santa Lucía	(981)-641-69	(981)-641-69	Monterrey, Nuevo León (Impulsora de Refrigeración)	Santos Degollado No. 1330 Norte Col. Talleres	(8)-348-44-47	(8)-333-33-94
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas (Refrimajpa Chichin)	Calle Rayón No. 381, Lt. 44 Mz.7 Lote 44, Manzana 7	(967)-877-45	(967)-877-45	Monterrey, Nuevo León (Climas y Proyectos)	Calle la Cascada No. 447 Col. Hacienda San Miguel	(8)-341-66-30	(8)-341-66-30
Cullacán, Sinaloa (Refrig. Ind. y Aire Acond.)	Aquiles Serdan No. 165-D Sur Col. Miguel Aleman	(67)-15-70-86	(67)-15-70-86	Cancún, Quintana Roo (Clima Ideal del Caribe)	Calle 6 supermanzana 62 mz 11 lote 10 No. 429 Col. Puerto Juárez	(98)-87-07-78	(98)-87-07-79
Distrito Federal (Refrigeración Continua)	Torres Quintero No. 36B Col. San Miguel Iztapalapa, Deleg. Iztap.	(5)-686-44-99	(5)-686-16-58	Chetumal, Quintana Roo (Electronica Goldstar)	Tucán No. 9 esquina Insurgentes Col. Fidel Velazquez	(983)-707-03	(983)-707-03
Distrito Federal (Climas y Sistemas)	Av. Aztecas Manzana A No. 61 Lote 2 Col. Ajusco	(5)-544-31-55	(5)-544-31-55	Torreón, Coahuila (Electronica Jomar)	M. López Ortiz No. 1126 norte Col. Centro	(17)-17-02-76	(17)-17-02-76
Distrito Federal (Servicio Técnico RF)	Aldama No. 81 Loc. 3 Col. Guerrero, Deleg. Cuauhtemoc	(5)-703-19-90 (5)-705-41-50	(5)-546-0036	Cd. Obregón, Sonora (Refrigeración Climatic)	Callejón Bolivia No. 609 Sur Col. Centro	(64)-13-35-35	(64)-13-35-35
Hermosillo, Sonora (Hersin)	Bld. Rodríguez No. 53 esquina con Yañez, Col. Centro	(62)-12-22-00	(62)-13-14-60	Cd. Obregón, Sonora (Fuller Refrigeración)	Ninos Heroes No. 1428 Poniente Col. Arboleda	(64)-13-12-29	(64)-13-12-29
Morelia, Michoacán (Teonrefrigeración)	Periferico Independencia No. 4107-D Col. Ana María Gallaga	(43)-27-37-41	(43)-27-37-41	Cd. Victoria, Tamaulipas (Aire frío calor)	26 de Beriozabal No. 948 Col. Lázaro Cardenas	(131)-668-24	(131)-668-24
Acapulco, Guerrero (Servicio Técnico RF)	Ninos Heroes No. 67-A Col. Progreso, entre SLP y Zacatecas	(74)-85-29-93	(74)-85-29-93	Veracruz, Veracruz (Servicio center de Veracruz)	Av. Díaz Miron No. 1149 Col. Díaz Miron	(29)-32-00-18	(29)-32-00-18
Leon, Guanajuato (Servicio El Triunfo)	Bld. Hidalgo No. 1118-C Fracc. Hidalgo	(47)-14-99-61	(47)-14-99-61	Jalapa, Veracruz (Servicentro Jalapa)	Av. Venustiano Carranza No. 249 Col. Felipe Carrillo Puerto	(28)-17-65-79	(28)-17-65-79
Cuernavaca, Morelos (Servicio Velazquez)	Carlos Cuauila No. 104 Col. Centro	(73)-18-24-49	(73)-12-76-60	Villahermosa, Tabasco (Servimaster)	Sanchez Magallanes No. 637 Col. Centro	(93)-14-06-28	(93)-14-06-28
Zacatepec, Morelos (Aire acond. y refrig. Serga)	Calle Morelos No. 21 Col. Guadalupe Victoria	(734)-327-61 (732)-847-29	(734)-327-61	Merida, Yucatan (Serv. Téc. de aire acond.)	Calle 36 No. 436 x 390 Col. Jesús Carranza	(99)-27-30-79	(99)-27-83-36
Mazatlan, Sinaloa (Tecnica del Hogar)	16 de Septiembre No. 438 Col. Centro	(69)-82-03-35	(69)-82-03-35	Merida, Yucatan (Mayab Electronics)	Calle 21 No. 109 x 22 y 24 Col. México Norte	(99)-26-08-11	(99)-26-08-11
Mexicali, Baja California Nte. (Tecn-Hogar)	José Ma. Aguayo No. 705 Col. Pro-hogar	(65)-67-09-26	(65)-67-09-26	Merida, Yucatan (Imagen, Audio y Video)	Calle 30 No. 109 despacho 3 x 23 y 25 Edificio Plaza Sasamo	(99)-26-11-53	(99)-26-11-53
Navojoa, Sonora (Servicio y garantía Gama)	Ferrocarril No. 517 norte y Campo Col. Reforma	(642)-247-09	(642)-247-09	Villahermosa, Tabasco (Servicio Atenea)	Calle Peru Loc. L-37 Plaza las Americas, Col. Atasta	(93)-16-70-08	(93)-16-70-08
Monterrey, Nuevo León (Climas y calefact. Del Nte.)	Miguel C. Abasta No. 2413 Col. Ferrocarrilera	(8)-370-91-42	(8)-370-91-42	Leon, Guanajuato (Tecn Servicios del Centro)	San. Sebastian No. 612 Loc. 6 Col. La Maritima	(47)-63-33-21	(47)-63-33-21

Servicio Directo LG

Ciudad	Domicilio	Telefono	Fax
México, Estado de México	Sor. Juana Ines de la Cruz No. 555 Col. San Lorenzo Tlalnepantla, Edo. Méx	(5)-321-19-00 LADA S/COSTO 01-800-504-8100	(5)-321-19-18 (5)-321-19-08 01-800-507-3300
Monterrey, Nuevo León	Av. Ruiz Cortínez No. 2822 Oriente Col. Moderna	(8)-354-91-11 01-800-34-716-00	(8)-354-91-11
Guadalajara, Jalisco	Chicago No. 120 Col. Ferrocarril	(3)-619-55-22/23 01-800-96-722-00	(3)-619-55-24
Merida, Yucatan	Calle 60 No. 360 x 37 Col. Centro	(99)-25-50-49 01-800-34-718-00	(99)-25-50-49

Centro de Servicio Global Cibernético

Ciudad	E-mail	Telefono	Linea	Ciudad	E-mail	Telefono	Linea
Celaya, Guanajuato	pedro4@bmn.net	(461)-238-10	E	Chalco, Edo. Méx.	asalasg@edomex1.telmx.net.mx	(5)-975-21-49	E, LB
Toluca, Edo. Méx.	shureeo@yahoo.com	(72)-13-34-24	E	Merida, Yucatan	cena@sureste.com	(99)-26-11-53	E, LB
Hermosillo, Sonora	macamax@hotmail.com	(62)-11-59-24	E, LB	México, D.F.	allfonat@hotmail.com.mx	(5)-544-31-55	IRAC
Hermosillo, Sonora	alfrgs@prodigy.net.mx	(62)-13-14-60 (62)-12-22-00	LB, RAC, IRAC	Tuxtla Gutiérrez, Chiapas	elba7@yupimail.com.mx	(961)-323-06	E
Cancún, Quintana Roo	amador@grool.telhex.net.mx	(98)-87-96-89	LB, RAC, IRAC	Villahermosa, Tabasco	svmaster@prodigy.net.mx	(93)-16-32-06	E, LB
Guadalajara, Jalisco	setesa@vianet.com.mx	(3)-635-18-75	E	Zamora, Michoacán	multis@erse.com.mx	(351)-554-16	E, LB
México, D.F.	mhkim@infosel.net.mx	(5)-611-87-06	E	Merida, Yucatan	mixers@prodigy.net.mx	(99)-27-30-79	IRAC
Veracruz, Veracruz	servicenterv@mexis.com	(29)-32-00-18	E, LB, RAC, IRAC	Cd. Juárez, Chihuahua	servitecjrz@hotmail.com	(16)-16-38-83	LB
Mazatlán, Sinaloa	eracitti@sin.telmx.net.mx	(69)-85-37-48	LB	México D.F.	laagsi@correoweb.com	(5)-797-61-48	E, MM
México D.F.	meretvallejo@hotmail.com	(5)-739-09-93	LB	Guasave, Sinaloa	zynkoleo@debtel.com.mx	(687)-223-31	E

Nomenclatura : E-mail : Correo electrónico



- L/B : Centro de Servicio Autorizado de Línea Blanca
- E : Centro de Servicio Autorizado de Línea Electrónica
- RA : Centro de Servicio Autorizado de Aire Acondicionado
- MM : Centro de Servicio Autorizado de Multimedia
- IRAC : Instalador de Aire Acondicionado

Acceso directo a la página de Internet de LG : Consumidores : <http://mx.lgservice.com/>
ASC : <http://biz.lgservice.com/>





LG Electronics México, S.A. de C.V. GARANTIZA LOS AIRES ACONDICIONADOS LG POR EL TERMINO DE DOS AÑOS EN TODAS SUS PARTES Y CINCO AÑOS EN COMPRESOR, CONTRA CUALQUIER DEFECTO DE FABRICACION A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO BAJO LAS SIGUIENTES




1. PARA HACER EFECTIVA ESTA GARANTIA ES NECESARIO PRESENTAR ESTA POLIZA DEBIDAMENTE SELLADA POR LA CASA VENDEDORA O FACTURA DE COMPRA EN CUALQUIERA DE LOS CENTROS DE SERVICIO QUE SE INDICAN EN EL ANEXO.
2. LA EMPRESA SE COMPROMETE A REPARAR O CAMBIAR, EL PRODUCTO DEFECTUOSO SIN NINGUN CARGO PARA EL CLIENTE Y CUBRIR LOS GASTOS QUE SE DERIVEN DE LA PRESENTE GARANTIA.
3. EL TIEMPO DE REPARACION EN NINGUN CASO SERA MAYOR DE 30 DIAS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCION DEL PRODUCTO EN CUALQUIERA DE LOS SITIOS DONDE PUEDE HACERSE EFECTIVA ESTA GARANTIA.
4. LAS REFACCIONES Y PARTES PARA LA REPARACION DEL APARATO QUE AMPARA ESTA POLIZA PODRAN SER ADQUIRIDAS EN LOS CENTROS DE SERVICIO AUTORIZADOS.




ESTA GARANTIA NO ES VALIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS

- A) SI EL PRODUCTO NO HA SIDO OPERADO CONFORME AL INSTRUCTIVO ANEXO.
- B) SI NO SE HAN OBSERVADO LAS ADVERTENCIAS SEÑALADAS.
- C) DAÑOS OCASIONADOS POR FENOMENOS NATURALES COMO INCENDIO, INUNDACION, TEMBLORES, RAYOS, DESCARGAS ELECTRICAS.
- D) DAÑOS POR GOLPES, RASPADURAS, ROTURAS EN EL PRODUCTO Y EN SUS ACCESORIOS.
- E) SI EL PRODUCTO HA TRATADO DE SER REPARADO O INSTALADO POR NO AUTORIZADAS POR: **LG Electronics México, S.A. de C.V.**



PRODUCTO: _____


MODELO: LWN2430QCG SERIE: _____




DISTRIBUIDOR: _____

DIRECCION: _____ COLONIA _____

CIUDAD _____ EDO. _____



FECHA DE ENTREGA _____




SELLO Y FIRMA




CENTRO DE SERVICIO DIRECTO.

- | | | |
|-------------|-------------|---|
| México D.F. | (5)3 211900 | Av. Sor Juana Inés de la Cruz No 555. Col. San Lorenzo, Tlalnepantla Edo. Mex |
| Guadalajara | (3)6 195522 | Chicago No. 120, Col. Ferrocarril Guadalajara, Jalisco. |
| Monterrey | (8)3 549111 | Ruiz Cortínez Ote No 2822 Col. La Moderna. Monterrey, Nuevo León. |
| Mérida | (99)255049 | Calle 60 No 360, Col. Centro, Merida Yucatán. |



Teléfono Lada sin costo 01 (800) 50 48100 y en el DF 3 211919
 Fax Lada sin costo 01 (800) 50 733 00 y en el DF 3 212929



LG Electronics México S.A de C.V.

Av Sor Juana Inés de la Cruz No 555. Col. San Lorenzo, Tlalnepantla, Edo de Mex. Tel. 321 19 00



NOTA: EN CASO DE EXTRAVIO DE LA PRESENTE GARANTIA EL CONSUMIDOR PUEDE SOLICITAR UNA REPOSICION, PREVIA PRESENTACION CON FACTRUA DE COMPRA CON EL PROVEEDOR O DIRECTAMENTE A LG ELECTRONICS MEXICO.



