



LG

Controlador remoto alámbrico ampliado

Manual de usuario e instalación

Modelos: PQRCUSA0

IMPORTANTE

- **Por favor, lea completamente este manual de usuario e instalación antes de instalar el producto.**
- **El trabajo de instalación debe realizarse conforme al código eléctrico nacional, y sólo por personal cualificado y autorizado.**
- **Por favor, tras su lectura a fondo, conserve el manual de usuario e instalación para futuras referencias.**

CONTENIDO

| | |
|---|-----|
| ■ Precauciones de seguridad | 3-4 |
| ■ Descripción de componentes | 5 |
| ■ Instrucciones de instalación | 6 |
| Control de grupo | 8 |
| Configuración para el instalador - Cómo entrar en el modo de configuración para el instalador | 9 |
| Prueba de control de configuración para el instalador | 11 |
| Configuración para el instalador - Comprobación de direcciones del control central | 12 |
| Configuración para el instalador - E.S.P. | 13 |
| Configuración para el instalador - Termistor | 15 |
| Configuración para el instalador - Selección de la altura del techo | 16 |
| Configuración para el instalador - Ajuste de la presión estática | 17 |
| Configuración para el instalador - Ajustes de grupo | 18 |
| Configuración para el instalador - Ajustes de invalidación M/E | 19 |
| Configuración para el instalador - Ajustes del modo contacto en seco | 20 |
| Configuración para el instalador - Ajuste de la velocidad del flujo de aire | 21 |
| Configuración para el instalador - Cambio Fahrenheit/Centígrados | 22 |
| Configuración para el instalador - Configuración de tipo de zona | 23 |
| Configuración para el instalador - Configuración de número de zona | 24 |
| Configuración para el instalador - Ajuste de funciones opcionales | 25 |
| ■ Modo calefacción | 26 |
| Modo enfriamiento – Funcionamiento estándar | 26 |
| Modo enfriamiento – Enfriamiento rápido | 27 |
| Modo deshumidificación | 28 |
| Modo de cambio automático | 28 |
| Modo de funcionamiento automático | 29 |
| Modo Ventilador | 30 |
| Configuración de la temperatura / Comprobación de la temperatura ambiente de la estancia | 31 |
| Ajuste del flujo de aire | 32 |
| Funciones secundarias: plasma | 33 |
| Funciones secundarias: humidificar | 33 |
| Funciones secundarias: calentador eléctrico | 34 |
| Funciones secundarias: ventilador automático | 35 |
| Ajuste de funciones: apagado del indicador de limpieza del filtro | 35 |
| Ajuste de funciones: bloqueo infantil | 36 |
| Ajuste de funciones: Rejilla de elevación | 37 |
| Ajuste de funciones: control del ángulo de alábes | 38 |
| Ajuste de funciones: temperatura de conversión ACO | 39 |
| Configuración de función: Control de zona | 40 |
| Ajuste horario | 41 |
| Programación: programación temporizada simple | 43 |
| Programación: programación temporizada durante las horas de sueño | 44 |
| Programación: encendido mediante programación temporizada | 45 |
| Programación: apagado mediante programación temporizada | 46 |
| Programación: programación temporizada semanal | 47 |
| Programación: programación temporizada para periodos de vacaciones | 49 |
| Ajustes de ventilación | 50 |
| Función de visualización de código de error | 51 |

Precauciones de seguridad

- La instalación requiere personal experto, y deberá ser llevada a cabo por un servicio técnico u otra tienda especializada en su instalación, y reconocida por nuestra empresa.
- Nuestra empresa no proporcionará reparación gratuita de los problemas que surjan tras la instalación si ésta ha sido realizada por personal no especializado.
- Respete las siguientes advertencias de seguridad a fin de evitar daños o pérdidas inesperadas.

▲ PELIGRO : Si el usuario no siguiera las directrices obligatorias, podrían producirse lesiones serias o incluso la muerte.

▲ PRECAUCIÓN: Si el usuario no siguiera las directrices obligatorias, podrían producirse lesiones personales o daños a la propiedad.



: Los Avisos y Precauciones tienen el propósito de llamar la atención del usuario sobre peligros potenciales. Lea y siga cuidadosamente estos avisos a fin de evitar accidentes por falta de seguridad.



: Los Avisos y Precauciones están bien indicados en esta guía y en el propio producto a fin de proteger a los usuarios de posibles riesgos.

▲ PELIGRO

■ Instalación

Asegúrese de solicitar el servicio de servicio técnico o especialista en instalaciones para la instalación de su equipo.

- Podría ser causa de incendio, descarga eléctrica, explosión o lesiones.



Solicite el servicio de un servicio técnico o especialista en instalaciones para la reinstalación del equipo ya instalado.

- Podría ser causa de incendio, descarga eléctrica, explosión o lesiones.



No desmonte, fije ni modifique los productos al azar.

- Podría causar incendios o descargas eléctricas.



■ Durante el uso

No coloque sustancias inflamables cerca del producto.

- Podría ser causa de incendio.




No permita la entrada de agua en el producto.

- Podría ser causa de descarga eléctrica o averías serias.



No someta el producto a descargas de ningún tipo.

- Podría ser causa de avería tras la descarga sobre el producto.



Solicite el servicio de un servicio técnico o especialista en instalaciones en caso de inundación del producto.

- Podría causar incendios o descargas eléctricas.



No golpee el producto con objetos cortantes o afilados.

- Podría ser causa de averías mediante daños a las piezas.



PRECAUCIÓN

■ Durante el uso

No limpie el producto con materiales limpiadores abrasivos, como disolventes, pero sí con un paño suave.

- Podría ser causa de incendio o deformación del producto.




No ejerza una presión excesiva sobre la pantalla ni selecciones dos botones simultáneamente.

- Podría ser causa de averías mecánicas o de funcionamiento.




No toque ni tire del cable de alimentación con las manos húmedas.

- Podría ser causa de averías serias o descarga eléctrica.



Descripción de componentes

Nombre y función de los botones del controlador remoto

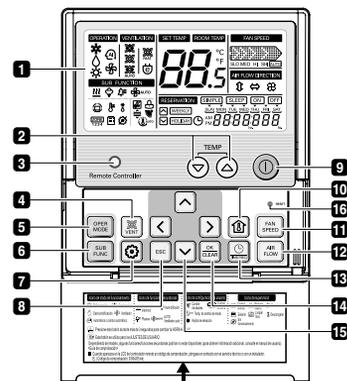

- 1 Pantalla de indicadores de funcionamiento
- 2 Botón de ajuste de temperatura
- 3 Receptor del mando a distancia inalámbrico
 - Algunos productos no admiten recepción inalámbrica.
- 4 Botón de ventilación
- 5 Botón para selección de modo operativo
- 6 Botón para funciones secundarias
- 7 Botón de ajuste de función
- 8 Botón Salir
- 9 Botón ON/OFF (encendido/apagado)
- 10 Botón de temperatura ambiente de la estancia
- 11 Botón de velocidad del ventilador
- 12 Botón de flujo de aire
- 13 Botón de ajuste de intervalo / tiempo
- 14 Botón de Configuración / Cancelación
- 15 Botón Arriba, Abajo, Izquierda, Derecha
- 16 Reajuste Botón

Por favor, adhiera la pegatina informativa en la parte interior de la tapa. Por favor, elija el idioma correspondiente a su país.

* Dependiendo del producto, algunas funciones pueden no estar operativas o no mostrarse.

Accesorios



Cable de conexión
(1 ud., 10m)



Tornillos para el controlador remoto
(4 uds.)



Manual de usuario / instalación



Placa de instalación del controlador remoto inalámbrico




Etiqueta informativa (Idioma 5EA-5)

Instrucciones de instalación

1. Conecte el cable del controlador remoto a la placa de instalación correspondiente, como ilustra la imagen derecha.


| | |
|-----|----------------|
| 12V | Cable rojo |
| SIG | Cable amarillo |
| GND | Cable negro |

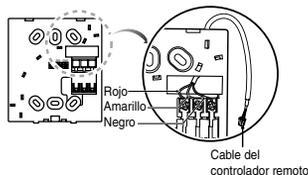

- * El cable del controlador remoto está conectado como ajuste predeterminado de fábrica.

2. Tras fijar el cable a la ranura guía, acople la placa de instalación del controlador remoto alámbrico en la ubicación que desee.

- Antes de fijar el cable del controlador remoto a la ranura guía, retire cualquier obstrucción existente en la carcasa en la dirección en la que vaya a ser instalado.

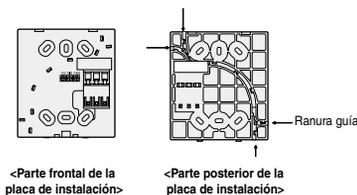


3. Tras ubicar la placa de instalación del controlador remoto alámbrico en la posición deseada, atornille firmemente la unidad. (En el caso de unidades empotradas, instale la placa del controlador remoto alámbrico conforme a esta disposición.)




- Utilice los tornillos incluidos.

4. Tras fijar la parte superior del controlador remoto a la placa de instalación como indica la imagen adjunta, presione la parte inferior para encajarlo en esta.




Para desmontar el controlador a distancia de la placa de instalación, utilice un destornillador como ilustra la imagen derecha e introdúzcalo en el orificio con la flecha.

Y, a continuación, tire del destornillador en sentido frontal: el controlador remoto se desprenderá.

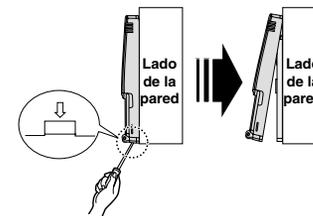

5. Utilice el cable de conexión para conectar la unidad interior y el controlador remoto.

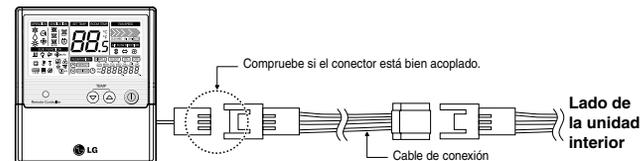

6. Cuando la distancia entre el controlador remoto alámbrico y la unidad interior sea de 10 metros ó más, utilice una alargadera.

PRECAUCIÓN

Al instalar el controlador remoto alámbrico, no lo empotre en la pared.

(Podría ocasionar daños en el sensor de temperatura.)

No instale cable con una longitud de 50 metros o superior.


(Podrían ocasionarse errores de comunicación.)

- Al instalar una alargadera, compruebe que sea correcto el sentido de conexión de los extremos del controlador remoto y de la unidad.
- Si instalase la alargadera en sentido contrario, el conector no encajaría.
- Especificación para la alargadera: 2547 1007 22# 2 con núcleo 3 blindado 5 ó superior.

Control de grupo

1. Al instalar más de 2 unidades de aire acondicionado a un controlador remoto alámbrico, por favor, realice las conexiones como se ilustra a la derecha.


- Si no existe comunicación con la unidad interior, configure la unidad en modo esclavo.
- Consulte la sección relativa a la comunicación en el manual del producto.
- Consulte la página relativa a la configuración en modo esclavo.

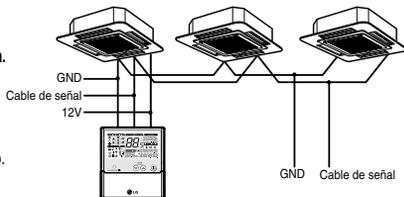

Cuando controle múltiples unidades interiores con la función de comunicación por evento con un controlador remoto, debe cambiar la configuración principal/secundaria de la unidad interior.
- Para el tipo cassette suspendido del techo y el grupo de conducto, cambie el ajuste del interruptor de la PCI interior.



Interruptor núm. 3 DESACTIVADO: Principal
(Configuración predeterminada de fábrica)




Interruptor núm. 3 ACTIVADO: Secundaria

Para el tipo de montaje de pared y para el producto de tipo soporte, cambie la configuración principal/secundaria con el controlador remoto inalámbrico. (Para más detalles, consulte el manual del controlador remoto inalámbrico).

* Cuando instale dos controladores remotos a una unidad interior con la función de comunicación por evento, configure el principal/secundario del controlador remoto. (Consulte la selección principal/secundario del controlador remoto). Cuando controle el grupo, algunas funciones excluyendo la configuración de funcionamiento básico, el nivel min./med./máx. del ventilador, la configuración de bloqueo del controlador remoto y la configuración del tiempo puede que estén limitadas.

2. Al instalar más de 2 controladores remotos alámbricos a una unidad de aire acondicionado, por favor, realice las conexiones como se ilustra a la derecha.

- Cuando instale más de 2 unidades de control remoto alámbricas a una unidad de aire acondicionado, configure una de ellas en modo maestro y todas las otras en modo esclavo, como se ilustra a la derecha.
- En la configuración para el instalador, consulte la sección acerca de la configuración del modo maestro/esclavo.
- Con algunos productos, no será posible controlar los grupos mostrados a la derecha.

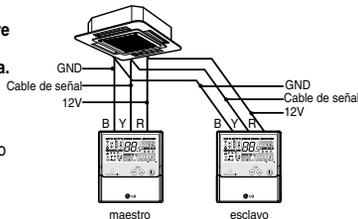


<Al conectar simultáneamente dos controladores remotos inalámbricos>

* Algunos productos no permiten la utilización del "control de grupo".
Depende del tipo de producto.
Consulte el manual del producto para obtener más detalles.

Configuración para el instalador – Cómo entrar en el modo de configuración del instalador

⚠ PRECAUCIÓN

El modo de configuración para el instalador establece las funciones detalladas del controlador remoto. Si no se ajusta correctamente el modo de configuración para el instalador, puede experimentar problemas en el producto, lesiones físicas o daños a la propiedad. Esta configuración debe establecerla un instalador autorizado, siendo responsable del resultado la persona no certificada que lleve a cabo cualquier tipo de instalación o cambio en ésta. En este caso, no se proporciona servicio gratuito.

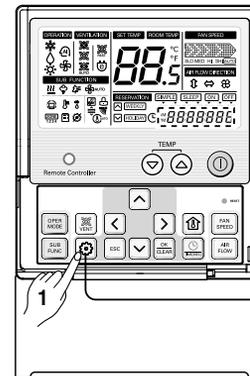

1 Presione el botón  durante 4 segundos para entrar en el modo de configuración para el instalador. (Cuando entre en el modo de configuración para el instalador, se mostrará inicialmente, en la parte inferior de la pantalla LCD el código de función.)

0 1 0 1

Código de función Valor

2 Presionando repetidamente del botón , el menú variará entre los siguientes códigos de función

* Please refer to the following page for the function lists.

* Dependiendo del producto, algunas funciones pueden no aparecer.

<Tabla de códigos de configuración para el instalador>


| No. | Función | Código | Valor |
|-----|----------------------------------|--------|---|
| 1 | Prueba | 01 | 01:establecer |
| 2 | Ajuste de direcciones | 02 | 00-FF : direcciones |
| 3 | Valor E.S.P. | 03 | <Paso ESP> <Valor E.S.P.> 01:muy bajo 0 - 255 02:bajo 03:medio 04:alto 05:muy alto Function Code ESP step ESP value 0300 155 |
| 4 | Termistor | 04 | 01:Remo 02:Interior 03:2Ter |
| 5 | Altura de techo | 05 | 01:medio 02:bajo 03:alto 04:muy alto |
| 6 | Presión estática | 06 | 01:m-a 02:m-a 03:m-b 04:m-b |
| 7 | Ajustes de grupo | 07 | 00:esclavo 01:maestro |
| 8 | Ajuste de invalidación | 08 | 00:esclavo 01:maestro |
| 9 | Contacto en seco | 09 | 00:OFF 01:ON |
| 10 | Liberación con retraso de 3 min. | 10 | 01:establecer |
| 11 | Condición de la zona | 11 | 01:variable 02:fija |
| 12 | Conversión de temperatura | 12 | 00:Centígrados (Optimizado sólo para EE.UU.) 01:Fahrenheit |
| 13 | Tipo de zona | 13 | 00:Viejo 01:Nuevo |
| 14 | Número de zona | 14 | 02-04 (Número de zona) |
| 15 | Plasma | 20 | |
| 16 | Calentador eléctrico | 21 | |
| 17 | Humidificador | 22 | 00: no instalado |
| 18 | Rejilla de elevación | 23 | 01: instalado |
| 19 | Conjunto de ventilación | 24 | |

* Dependiendo del producto, algunas funciones pueden no aparecer.

Configuración para el instalador - Prueba

Tras instalar el producto, deberá realizar una prueba


Para obtener más detalles relativos a esta operación, consulte el manual del producto.

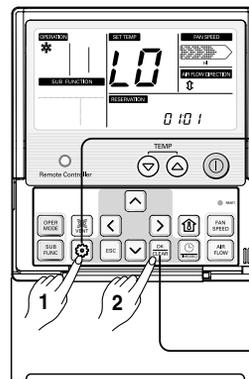


1 Mantenga presionado el botón de configuración durante 4 segundos para entrar en el modo de configuración para el instalador, hasta que los dígitos del temporizador muestren

0 10 1

Código de función Establecer



2 Presione el botón para comenzar.




* Los modos de enfriamiento, ventilación y dirección de flujo de aire funcionarán durante 18 minutos con independencia de la temperatura de la estancia.

* Tras 18 minutos de modo de prueba, el sistema se apagará automáticamente.

* En el caso de sistema de tipo tubo, la función de flujo de aire ARRIBA/ABAJO no será mostrada.

* Durante el modo de prueba, la recepción de una señal desde el controlador remoto inalámbrico puede hacer que esta operación se detenga. Si presiona cualquier botón, detendrá el modo de Prueba.

Configuración para el instalador - Ajuste de direcciones del control central

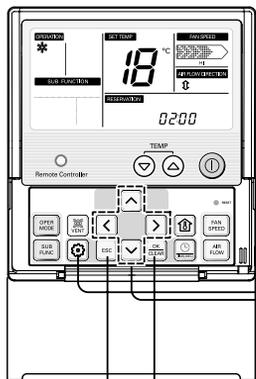

1 Presione el botón durante 4 segundos, hasta que el temporizador muestre "01:01", para entrar en el modo de configuración para el instalador.

2 Continúe presionando el botón para seleccionar el código de función 02.

0200
 ↓ ↓
 Código de función Nº de unidad interior.

Ej) Ajuste de la dirección en "F5"

3 Ajuste el Nº de grupo presionando los botones .

02F0

4 Desplácese a la opción "Nº de unidad interior" presionando el botón .

02F0

5 Ajuste el Nº de unidad interior presionando los botones .

02F5

6 Presione el botón para guardar o eliminar los cambios realizados.

02F5

7 Presione el botón para salir o el sistema se cerrará automáticamente tras 25 segundos sin actividad.


Configuración para el instalador – E.S.P.

¿Qué es una función E.S.P.?

Esta función decide la potencia del flujo de aire en cada nivel, y como su finalidad es facilitar la instalación, no la utilice conjuntamente con el mando a distancia.

⚠ PRECAUCIÓN

Si ajusta incorrectamente la función ESP, el aire acondicionado podría funcionar de forma incorrecta. Esta configuración debe ser llevada a cabo por un técnico autorizado. Esta función es utilizada únicamente en productos de tubo.

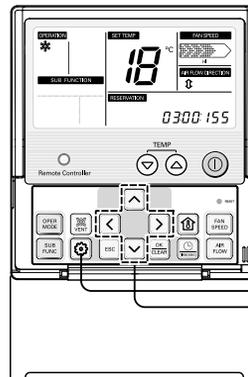


1 Presione el botón durante 4 segundos, hasta que el temporizador muestre "01:01", para entrar en el modo de configuración para el instalador.


2 Continúe presionando el botón para seleccionar el código de función 03.

0300:155
 ↓ ↓ ↓
 Código de función Grado de ESP Valor de ESP


3 Ajuste el Grado de ESP presionando los botones (01: mínima potencia, 02: bajo, 03: medio, 04: alto, 05: máxima potencia)




4 Desplácese a la configuración del valor de ESP presionando el botón .




5 Presione los botones para seleccionar el valor de ESP (0-255)



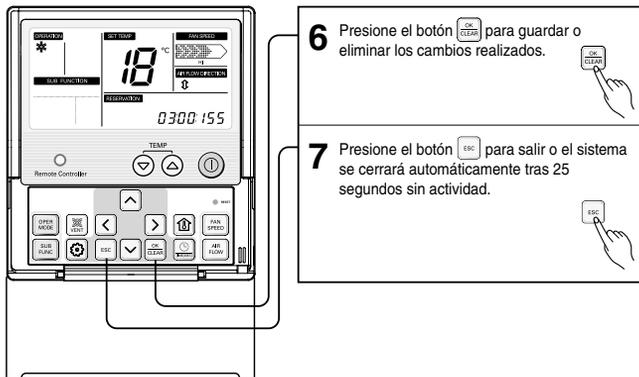

* Los ajustes de mínima y máxima potencia no están disponibles para algunos productos.
 * Como el valor ESP viene adecuadamente ajustado de fábrica, se recomienda no modificar su valor.

Configuración del instalador - Termistor

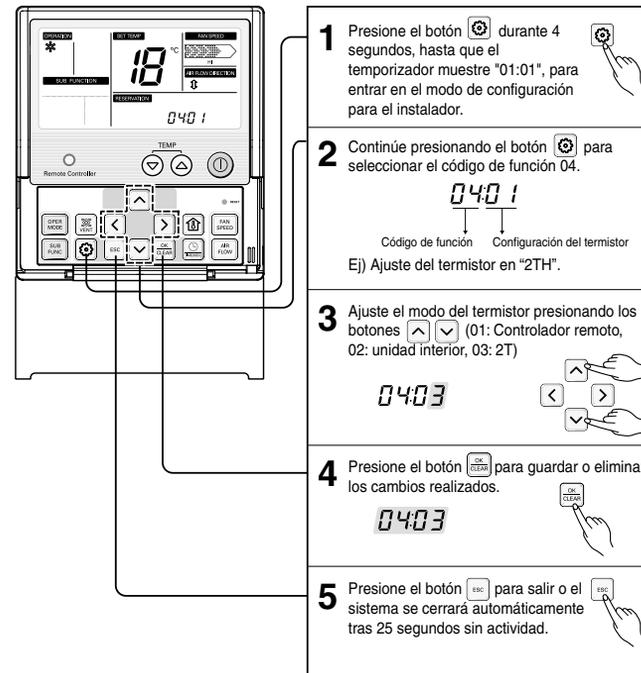

ESPAÑOL

* De esta forma, el sistema utilizará el valor dado por el sensor de la unidad interior o del controlador remoto.

<Tabla del termistor>

| Ubicación del sensor de temperatura | Función |
|-------------------------------------|--|
| 01 Controlador remoto | Funcionamiento mediante el sensor de temperatura del controlador remoto. |
| 02 Unidad interior | Funcionamiento mediante el sensor de temperatura de la unidad interior. |
| 03 2-Termistores | Funcionamiento a la menor temperatura de las dos tras comparar las dadas por la unidad interior y el controlador remoto. |

Configuración para el instalador – Selección de la altura del techo

Esta función permite ajustar el flujo de aire del ventilador en función de la altura del techo (sólo modelos tipo casete)

- 1 Presione el botón durante 4 segundos, hasta que el temporizador muestre "01:01", para entrar en el modo de configuración para el instalador.
- 2 Continúe presionando el botón para seleccionar el código de función 05.
0501
Código de función Altura del techo
- 3 Seleccione la altura del techo presionando los botones.
(01: Bajo, 02: Estándar, 03: Alto, 04: Muy alto)
0502
- 4 Presione el botón para guardar o eliminar los cambios realizados.
0502
- 5 Presione el botón para salir o el sistema se cerrará automáticamente tras 25 segundos sin actividad.

<Tabla de selección de altura del techo>

| Nivel de altura del techo | Descripción |
|---------------------------|--|
| 01 Baja | Reduce 1 grado el índice del flujo de aire interior en relación al nivel estándar. |
| 02 Estándar | Establece el índice del flujo de aire interior en nivel estándar. |
| 03 Alta | Aumenta 1 grado el índice del flujo de aire interior en relación al nivel estándar. |
| 04 Muy alta | Aumenta 2 grados el índice del flujo de aire interior en relación al nivel estándar. |

* El ajuste de altura del techo sólo está disponible para algunos productos.

* La función "Muy alta" de la selección de la altura del techo puede no estar disponible en algunas unidades interiores.

* Consulte el manual del producto para obtener más detalles.

Configuración para el instalador – Ajuste de la presión estática

Esta función es aplicable sólo a productos tipo tubo. La configuración en otros casos causaría daños.


- 1 Presione el botón durante 4 segundos, hasta que el temporizador muestre "01:01", para entrar en el modo de configuración para el instalador.
- 2 Continúe presionando el botón para seleccionar el código de función 06.
0601
Código de función Presión
- 3 Seleccione la presión estática presionando los botones .
(01: V-A, 02: F-A, 03: V-B, 04: F-B)
- 4 Presione el botón para guardar o eliminar los cambios realizados.
- 5 Presione el botón para salir o el sistema se cerrará automáticamente tras 25 segundos sin actividad.

<Tabla de ajuste de la presión estática>

| Selección de presión | | Función | |
|----------------------|-----|------------------------|-----------------------|
| | | Funcionamiento de zona | Valor estándar E.S.P. |
| 01 | V-A | Variable | Alta |
| 02 | F-A | Fija | Alta |
| 03 | V-B | Variable | Baja |
| 04 | F-B | Fija | Baja |


Configuración para el instalador – Ajustes de grupo

Esta función se utiliza únicamente para operaciones de control de grupo. Por favor, no ajuste esta función en caso de no ser necesario control de grupo.

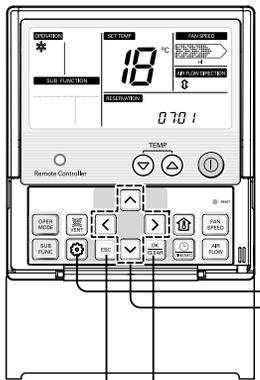

- 1 Presione el botón  durante 4 segundos, hasta que el temporizador muestre "01:01", para entrar en el modo de configuración para el instalador. 
- 2 Continúe presionando el botón  para seleccionar el código de función 07.


 Código de función Valor Maestro/Eslavo
- 3 Seleccione Maestro/Eslavo presionando los botones  . (00: Esclavo, 01: Maestro)



- 4 Presione el botón  para guardar o eliminar los cambios realizados.


- 5 Presione el botón  para salir o el sistema se cerrará automáticamente tras 25 segundos sin actividad.


configuración para el instalador – Ajustes de invalidación M/E

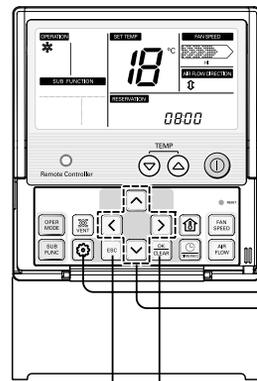En caso de tener 2 unidades interiores conectadas a una unidad exterior, las interiores deben estar asignadas como Maestro y Esclavo. De esta manera podrán funcionar conjuntamente. (el código de configuración para esta función no se muestra en unidades no instaladas de este modo)



- 1 Presione el botón  durante 4 segundos, hasta que el temporizador muestre "01:01", para entrar en el modo de configuración para el instalador. 
- 2 Continúe presionando el botón  para seleccionar el código de función 08.

 Código de función Maestro/Eslavo
- 3 Seleccione Maestro/Eslavo presionando los botones  . (00: Esclavo, 01: Maestro)




- 4 Presione el botón  para guardar o eliminar los cambios realizados.


- 5 Presione el botón  para salir o el sistema se cerrará automáticamente tras 25 segundos sin actividad.


Configuración para el instalador – Ajustes del modo contacto en seco

Esta función permite el funcionamiento de contacto en seco de la unidad interior bajo los modos automático o manual mediante el controlador remoto.

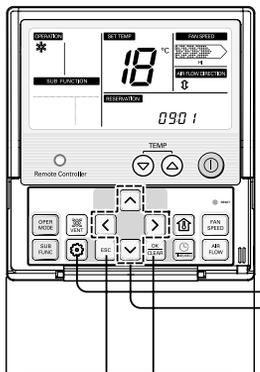

- 1 Presione el botón  durante 4 segundos, hasta que el temporizador muestre "01:01", para entrar en el modo de configuración para el instalador.
- 2 Continúe presionando el botón para seleccionar el código de función 09.

 Código de función Valor de configuración del contacto seco
 Ej.) Ajuste del modo Contacto en seco en "ON"
- 3 Seleccione contacto en seco presionando los botones  .
 (00: OFF, 01: ON)


- 4 Presione el botón  para guardar o eliminar los cambios realizados.

- 5 Presione el botón  para salir o el sistema se cerrará automáticamente tras 25 segundos sin actividad.


* Por favor, consulte el manual de contacto en seco para obtener más detalles.

Configuración para el instalador – Ajuste del índice del flujo de aire

Esta función está disponible sólo para algunos productos. Es posible ajustar la opción Variable o Fija para la velocidad del flujo de aire de la unidad interior. La configuración inicial es "Variable"

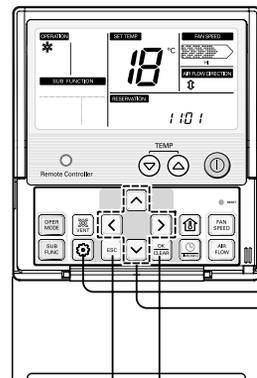

- 1 Presione el botón  durante 4 segundos, hasta que el temporizador muestre "01:01", para entrar en el modo de configuración para el instalador.
- 2 Continúe presionando el botón  para seleccionar el código de función 10.


 Código de función Modo de ajuste del índice del flujo de aire
 Ej.) Ajuste de la condición de zona en "Fixed" ("Fija")
- 3 Seleccione el modo de ajuste del índice del flujo de aire presionando los botones  .
 (01: Variable, 02: Fijo)

- 4 Presione el botón  para guardar o eliminar los cambios realizados.

- 5 Presione el botón  para salir o el sistema se cerrará automáticamente tras 25 segundos sin actividad.


Configuración para el instalador – Cambio Fahrenheit/Centígrados

Esta función permite cambiar la visualización entre Centígrados y Fahrenheit.
(Optimizado sólo para EE.UU.)

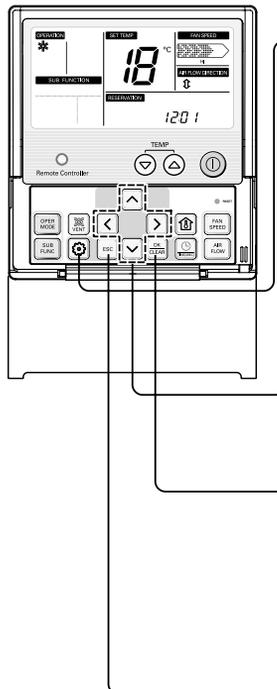

- 1 Presione el botón  durante 4 segundos, hasta que el temporizador muestre "01:01", para entrar en el modo de configuración para el instalador.
- 2 Continúe presionando el botón  para seleccionar el código de función 11.


 Código de función valor de modo de conversión

- 3 Seleccione las unidades de temperatura presionando los botones   (00: Centígrados, 01: Fahrenheit)





- 4 Presione el botón  para guardar o eliminar los cambios realizados.







- 5 Presione el botón  para salir o el sistema se cerrará automáticamente tras 25 segundos sin actividad.

* Con cada presión de los botones   en modo Fahrenheit, la temperatura se incrementará/disminuirá 2 grados.


Configuración para el instalador – Configuración de tipo de zona

Esta función está disponible sólo para algunos productos.

Es posible configurar un nuevo tipo de zona o uno antiguo del producto que estará disponible para instalar el controlador del amortiguador.

⚠ PRECAUCIÓN

Si configura el número de zona incorrectamente, el producto podría averiarse especialmente en el control de zona. Esta función debe ser llevada a cabo por un técnico certificado.

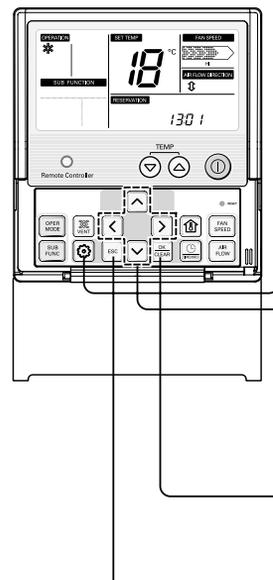

- 1 Presione el botón  durante 4 segundos, hasta que el temporizador muestre "01:01", para entrar en el modo de configuración para el instalador.
- 2 Continúe presionando el botón  para seleccionar el código de función 13.


 Código de función Valor de tipo de zona

Ej) Configuración de Tipo de zona como "Nueva"

- 3 Seleccione el Tipo de zona pulsando el botón  






- 4 Presione el botón  para guardar o eliminar los cambios realizados.




- 5 Presione el botón  para salir o el sistema se cerrará automáticamente tras 25 segundos sin actividad.

Configuración para el instalador – Configuración de número de zona

Esta función está disponible sólo para algunos productos. El número de zona es para definir el número de zonas instaladas. Sólo es posible controlar en el tipo de zona nuevo

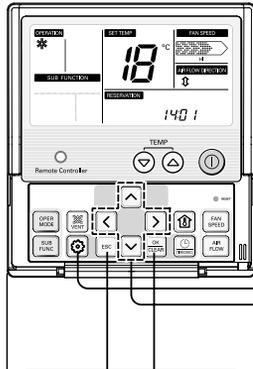

- 1 Presione el botón  durante 4 segundos, hasta que el temporizador muestre "01:01", para entrar en el modo de configuración para el instalador.
- 2 Continúe presionando el botón  para seleccionar el código de función14.



Código de función Número de zonas instaladas

Ej) Configuración de Número de zona para "2"
- 3 Seleccione el Número de zona pulsando el botón  






(02-04 : número de zona instalada)
- 4 Presione el botón  para guardar o eliminar los cambios realizados.
- 5 Presione el botón  para salir o el sistema se cerrará automáticamente tras 25 segundos sin actividad.

Configuración para el instalador – Ajuste de funciones opcionales

Para las opciones del producto como el purificador de aire/ deshumidificador/ calentador eléctrico y ventilación, rejilla de elevación.

Es posible ajustar los elementos estén o no instalados.

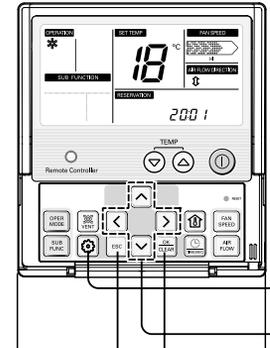

- 1 Presione el botón  durante 4 segundos, hasta que el temporizador muestre "01:01", para entrar en el modo de configuración para el instalador.
- 2 Continúe presionando el botón  para seleccionar el código de función (20: purificador de aire, 21: deshumidificador, 22: calentador eléctrico, 23: rejilla de elevación, 24: equipo de ventilación)




Código de función Condición de existencia
- 3 Seleccione la condición de existencia de cada modo presionando los botones   




(00: no instalado, 01 : instalado)
- 4 Presione el botón  para guardar o eliminar los cambios realizados.
- 5 Presione el botón  para salir o el sistema se cerrará automáticamente tras 25 segundos sin actividad.

Instrucciones para el usuario

Modo enfriamiento - Funcionamiento estándar

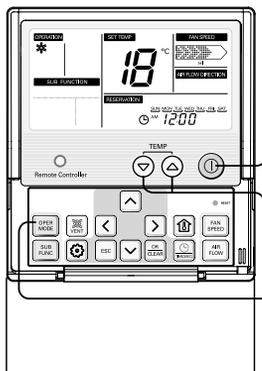


- 1 Presione el botón  para encender el aire acondicionado 
- 2 Presione el botón  para seleccionar el modo enfriamiento. 
- 3 Ajuste la temperatura deseada presionando los botones . 
 Presione el botón  para comprobar la temperatura de la estancia. Al ajustar una temperatura más alta que la existente en la estancia, en lugar de aire frío, el flujo de aire será únicamente de ventilación. 

♦ Rango de temperatura disponible: 18°C-30°C (64°F-86°F)

Modo enfriamiento - Enfriamiento rápido

Enfría la estancia rápidamente mediante ráfagas de agradable aire fresco.

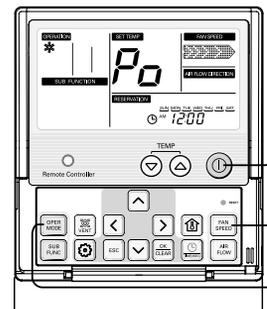



- 1 Presione el botón  para encender el aire acondicionado 
- 2 Presione el botón  para seleccionar el modo enfriamiento. 
- 3 Presione continuamente el botón  hasta que visualice "Po". 

¿Qué es el enfriamiento rápido?


- Temperatura deseada: 18°C
- Velocidad del ventilador: enfriamiento alto especial (aire rápido)
- ✦ Reduce rápidamente la temperatura de la estancia mediante su operación.

Modelo calefacción

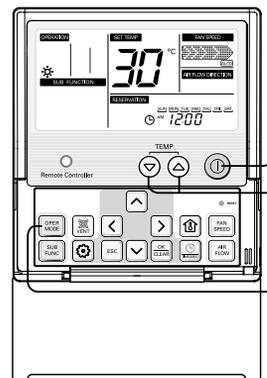

- 1 Presione el botón .
- 2 Presione el botón  para seleccionar el modo calefacción. 
- 3 Ajuste la temperatura deseada presionando los botones . 
 Al ajustar una temperatura inferior a la existente en la estancia, sólo se producirá flujo de ventilación.
 ♦ Rango de temperatura disponible: 16°C-30°C (60°F-86°F)


Modo Deshumidificación

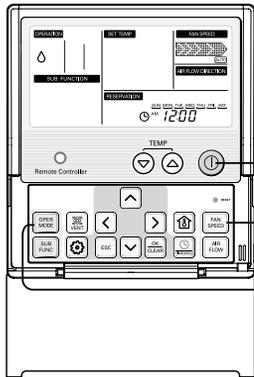

- 1 Presione el botón , a continuación.
- 2 Presione el botón  para seleccionar el modo deshumidificación. La temperatura no podrá ser ajustada mientras la unidad opere en este modo.
- 3 Presione el botón  para seleccionar el índice del flujo de aire SLO → LO → MED → HI → (NONE) → **AUTO**
(La lista depende de las funciones existentes en los productos)
❖ NONE : Nivel de potencia de velocidad del ventilador

En días lluviosos o climas de alta humedad, es posible hacer funcionar simultáneamente los modos de deshumidificador y enfriamiento para eliminar humedad de forma eficaz.


Modo de cambio automático

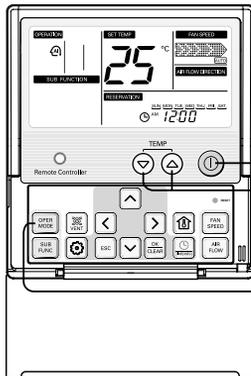

- 1 Presione el botón .
- 2 Presione el botón  para seleccionar el modo de cambio automático.
- 3 El ajuste de temperatura que se ilustra a la derecha puede ser establecido en modelos de enfriamiento/ calefacción

❖ Rango de temperatura disponible: 18°C~30°C (64°F~86°F)

Modo de funcionamiento automático

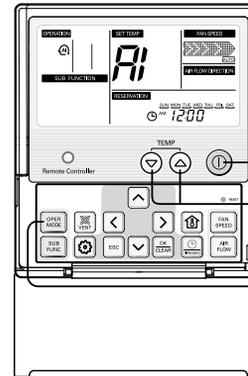

- 1 Presione el botón .
- 2 Presione el botón  para seleccionar el modo de funcionamiento automático.
- 3 En el caso de funcionamiento en modo de enfriamiento únicamente, establezca el nivel estándar en "0", podemos ajustar la temperatura desde el nivel -2 hasta el nivel 2.

Durante el modo de funcionamiento automático:

- Podemos utilizar el botón FAN SPEED
- Podemos cambiar a otro modo de funcionamiento manualmente.


❖ Los modos de cambio y funcionamiento automáticos pueden no estar operativos dependiendo del tipo de producto.

Consulte el manual del producto para obtener más detalles.

<Tabla de Código>


| Código | Sensación |
|--------|------------|
| 2 | Frío |
| 1 | Frío leve |
| 0 | Neutro |
| -1 | Calor leve |
| -2 | Calor |

Modo Ventilador

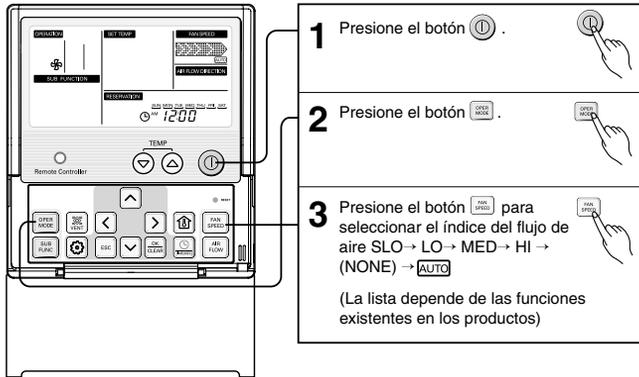


- * Cuando el modo ventilador esté en funcionamiento, el compresor exterior no trabaja.
- * El funcionamiento del VENTILADOR no produce aire frío, sino ventilación de aire normal.

Ajuste de temperatura / Comprobación de la temperatura ambiente de la estancia

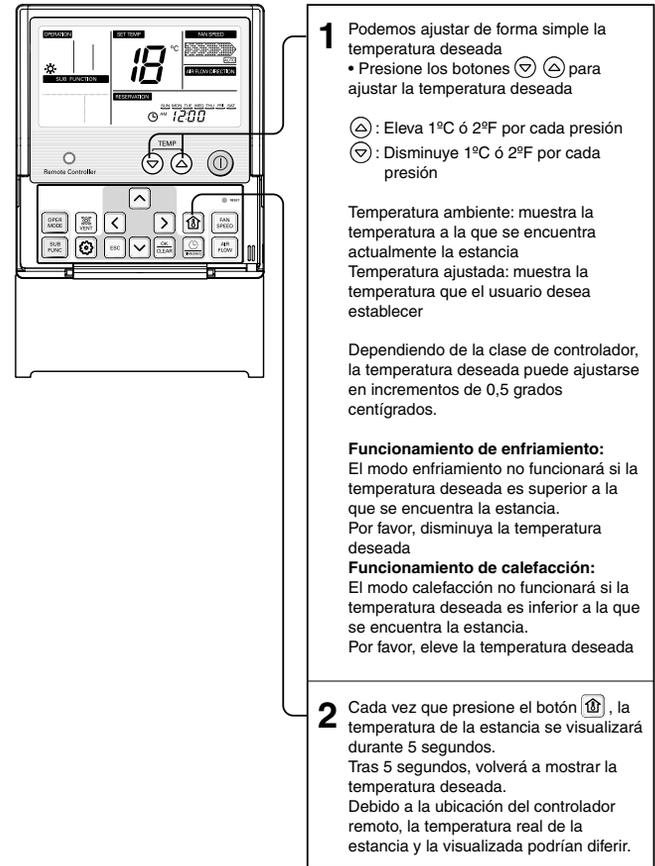

Ajuste del flujo de aire

Podemos ajustar de forma simple el flujo de aire deseado

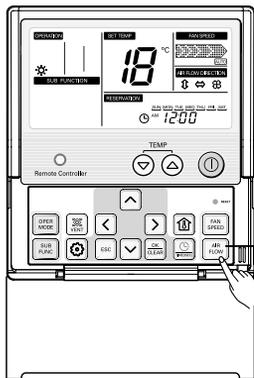

- 1 Presione el botón para ajustar la dirección del flujo de aire que prefiere.
 - (NONE) → →
 - Esta lista depende de las funciones del producto.

❖ NONE (NINGUNA): Remolino emitido


Por favor, consulte el manual del producto.

<Tabla de ajuste del flujo de aire>

| Símbolo | Descripción |
|---------|---|
| | Remolino: alabes abiertos cruzados por parejas |
| | Arriba-abajo: los alabes se desplazan automáticamente hacia arriba y abajo en un movimiento continuo. |
| | Izquierda-derecha: los alabes se desplazan automáticamente a izquierda y derecha en un movimiento continuo. |

‡ Dependiendo del producto, algunas funciones pueden no estar operativas o no mostrarse.

Funciones secundarias: Plasma

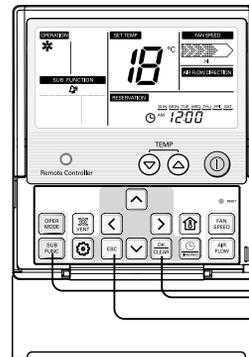


- 1 Presione repetidamente el botón hasta que el icono parpadee.
- 2 Active o cancele la función presionando el botón . (El icono PURIFICACIÓN DE AIRE aparecerá/desaparecerá en la parte superior de la pantalla de selección **SUB FUNCTION**)
- 3 Tras el ajuste, presione el botón para salir.

Al apagar la máquina, la función Plasma también se apagará (y permanecerá apagada cuando la unidad interior vuelva a encenderse)

En caso de que el modelo no posea la función secundaria Plasma, ésta no aparecerá cuando presione el botón .

Funciones secundarias: Humidificar

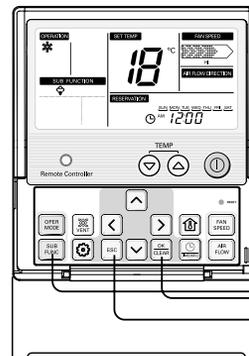

- 1 Presione repetidamente el botón hasta que el icono parpadee.
- 2 Active o desactive el HUMIDIFICADOR presionando el botón . (El icono aparecerá o desaparecerá en caso contrario.)
- 3 En caso de no selección, presione el botón durante 10 segundos para salir de la pantalla de ajuste.

Notas:

Al apagar la máquina, la función HUMIDIFICADOR también se apagará (y permanecerá apagada cuando la unidad interior vuelva a encenderse) En caso de que el modelo no posea la función secundaria HUMIDIFICADOR, ésta no aparecerá cuando presione el botón .

Funciones secundarias: Calentador eléctrico




- 1 Presione repetidamente el botón hasta que el icono parpadee.
- 2 Active o desactive el CALENTADOR ELÉCTRICO presionando el botón .
(El icono aparecerá cuando se desee la opción de AJUSTE y desaparecerá en caso contrario.)
- 3 En caso de no selección, presione el botón durante 10 segundos para salir de la pantalla de ajuste.

Notas:

- La función CALENTADOR ELÉCTRICO sólo está disponible en modo CALEFACCIÓN.
- Durante el funcionamiento conjunto del CALENTADOR ELÉCTRICO y el modo CALEFACCIÓN, dicho CALENTADOR ELÉCTRICO se apagará cuando lo haga la máquina (Y permanecerá apagado cuando vuelva a encender el modo CALEFACCIÓN ya sea mediante el mando a distancia inalámbrico o mediante el control remoto alámbrico)
- Siempre que cambie el modo operativo del sistema mientras está en funcionamiento conjunto el CALENTADOR ELÉCTRICO y el modo CALEFACCIÓN, el CALENTADOR ELÉCTRICO se desactivará.
- En caso de que el modelo no posea la función secundaria CALENTADOR ELÉCTRICO, ésta no aparecerá cuando presione el botón .
- El CALENTADOR ELÉCTRICO puede activarse también mediante el mando a distancia inalámbrico.

Funciones secundarias: Ventilador automático

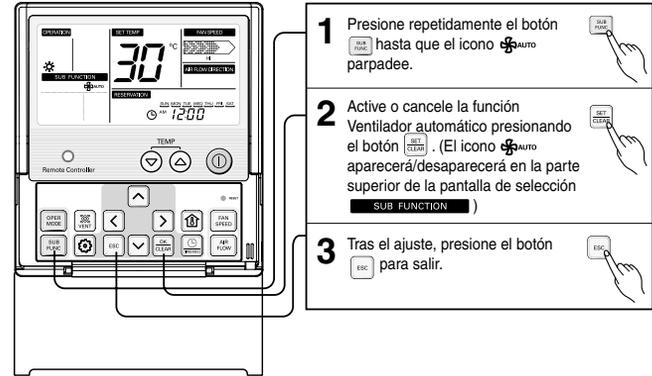


- 1 Presione repetidamente el botón hasta que el icono parpadee.
- 2 Active o cancele la función Ventilador automático presionando el botón . (El icono aparecerá/desaparecerá en la parte superior de la pantalla de selección)
- 3 Tras el ajuste, presione el botón para salir.

Notas:

En caso de que el modelo no posea la función secundaria Ventilador automático, ésta no aparecerá cuando presione el botón .

Ajuste de funciones: apagado del indicador de limpieza del filtro


Esta función permite eliminar el indicador de limpieza del filtro de la unidad interior.

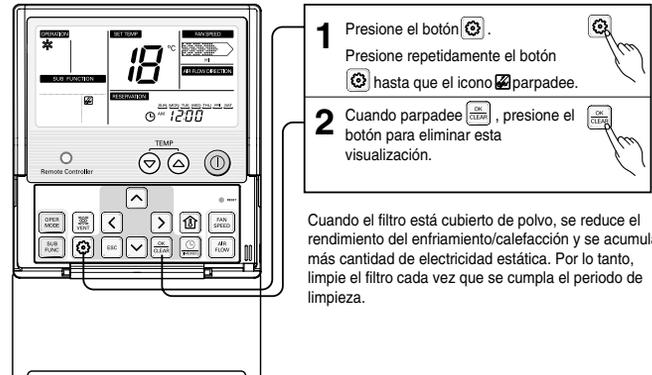

- 1 Presione el botón .
Presione repetidamente el botón hasta que el icono parpadee.
- 2 Cuando parpadee , presione el botón para eliminar esta visualización.

Cuando el filtro está cubierto de polvo, se reduce el rendimiento del enfriamiento/calefacción y se acumula más cantidad de electricidad estática. Por lo tanto, limpie el filtro cada vez que se cumpla el periodo de limpieza.

Ajuste de funciones: Bloqueo infantil

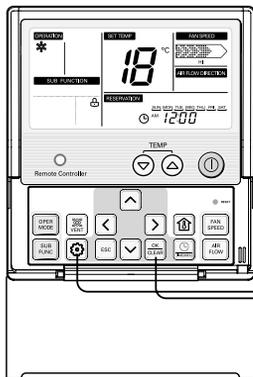


Esta función previene la utilización de la unidad interior por parte de niños u otras personas.

- Presione el botón .
- Presione repetidamente el botón hasta que el icono parpadee.
- Cuando parpadee el botón , presione el botón para ajustar esta función.
- Al establecer esta función, cada vez que intente realizar cualquier operación, aparecerá el icono , exceptuando el acceso a la temperatura ambiente de la estancia. Sin embargo, el mando a distancia inalámbrico permite el control normal de la unidad.

Para desactivar esta función, mantenga presionado el botón hasta que el icono parpadee y, a continuación, pulse el botón .

Ajuste de funciones: Rejilla de elevación

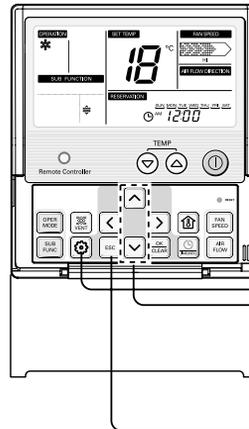

Esta función permite mover el filtro de la unidad interior arriba/abajo para limpiar el filtro. Este ajuste es posible sólo en productos que posean esta función.

- Presione el botón .
- Presione repetidamente el botón hasta que el icono parpadee.
- Presione los botones para mover Arriba/Abajo la rejilla o para detenerla.
- Botón : mueve la rejilla hacia arriba hasta su detención o interrumpe su movimiento.
- Botón : mueve la rejilla hacia abajo hasta su detención o interrumpe su movimiento.

Tras los ajustes, presione el botón para salir o el sistema se cerrará automáticamente tras 60 segundos sin actividad.


Notas:

En caso de que el modelo no posea ésta función secundaria, no aparecerá cuando presione el botón .

<Pantalla LCD de la rejilla de elevación>



Dirección: Arriba




Dirección: Abajo




Dirección: Stop

Ajuste de funciones: control del ángulo de álabes

Esta función permite ajustar el ángulo de salida del flujo de aire.

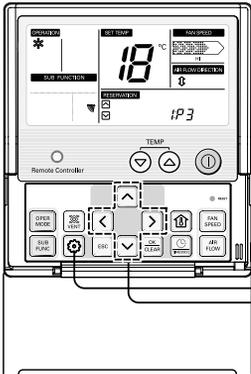

- Presione el botón .
- Presione repetidamente el botón  hasta que el icono  parpadee.
Ej.) Ajuste del segundo ángulo del álabes en "P3".
- Presione los botones   para seleccionar el álabes activo: 1/2/3/4/Todos.
1-4: control individual de cada álabes
Todos: control de todos los álabes al mismo tiempo.
  
- Presione los botones   para seleccionar el número de álabes/ Ángulo de álabes:
Ángulo de álabes: 6 pasos (P1-P6) y Sd
Sd: Ángulo estándar
  
- Presione los botones   para ajustar el valor del ángulo
  

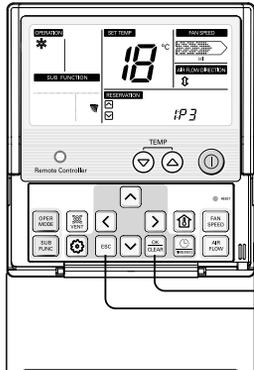


- Presione el botón  para completar y activar el proceso de configuración.
(La función de dirección del flujo de aire se detendrá siempre que se esté ajustando el ángulo de álabes)

- Presione el botón  para salir o el sistema se cerrará automáticamente tras 25 segundos sin actividad.

Ajuste de funciones: Temp. de cambio de modo

Esta función permite ajustar la temperatura de conversión del cambio automático

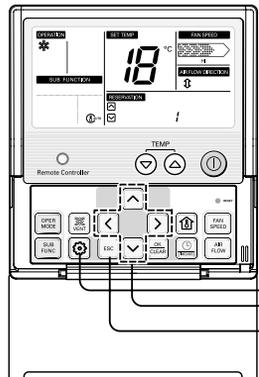


- Presione el botón .
- Presione repetidamente el botón  hasta que el icono  parpadee.
Ej.) Ajuste de la Temperatura ACO en "3".
- Presione los botones   para cambiar el valor de la temperatura de conversión: 1-7

- Presione el botón  para completar y activar el proceso de configuración.

- Presione el botón  para salir o el sistema se cerrará automáticamente tras 25 segundos sin actividad.


Configuración de función: Control de zona

Se usa para activar o desactivar zonas

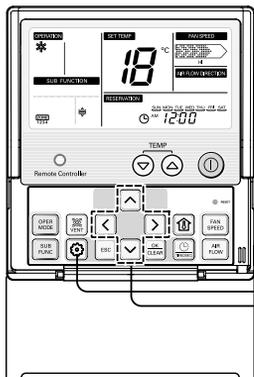


- 1 Pulse el botón .
- 2 Siga pulsando el botón hasta que parpadee el icono (**ZONE**).
- 3 Pulse el botón () para seleccionar la zona que desea activar o desactivar.
 ZONE 1
- 4 Pulse el botón para activar o desactivar la zona.
 ZONE 1
- 5 Pulse el botón () para seleccionar otras zonas que desee. A continuación, pulse el botón para activar o desactivar la zona como se menciona anteriormente.
 ZONE 12

Ajuste horario

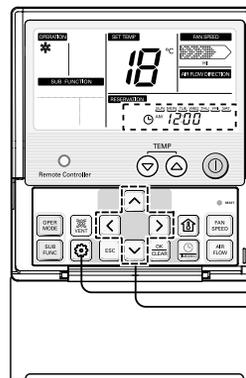

- 1 Mantenga presionado el botón durante 4 segundos para ajustar la hora actual.
Ej.) Cambio de la hora actual en "Monday / AM 10:20"
- 2 Presione los botones para ajustar el mes/día actual.
SUN MON TUE WED THU FRI SAT
- 3 Presione el botón para desplazarse al modo AM/PM (el segmento "AM/PM" parpadeará).
🕒 AM 12:00
- 4 Ajuste el valor AM/PM presionando el botón .
- 5 Presione el botón para desplazarse al ajuste de la "Hora" (Parpadeará el segmento "Hora").
🕒 AM 12:00
- 6 Ajuste la hora presionando los botones .
🕒 AM 10:00

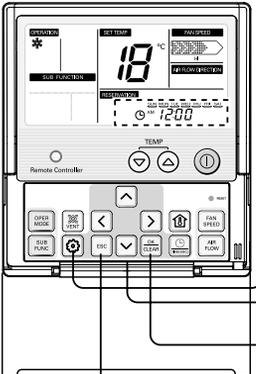

7 Presione el botón  para desplazarse al ajuste de los "Minutos" (Parpadeará el segmento "Minutos")


8 Ajuste los minutos presionando los botones  .

9 Presione el botón  para finalizar.

10 Durante el proceso, presione el botón  para cancelar y salir del modo de ajuste (En caso de salir con una información incompleta, el sistema adoptará la configuración previa)

Programación: programación temporizada simple

En caso de no existir ajustes programados en el sistema, es posible realizar una programación temporizada simple en la unidad interior.

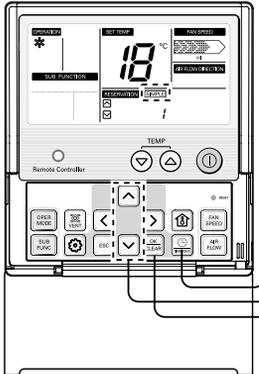

1 Presione el botón  para entrar en el modo de programación (el segmento **SIMPLE** parpadeará)
Ej.) Ajuste de la Programación temporizada sencilla en "3".

2 Presione los botones   para establecer la duración de la programación temporizada.


3 Presione el botón  para terminar la configuración.

4 Cambiar la duración de programación una vez finalizado del proceso de configuración temporizada, anulará la programación previa.

* Si la unidad interior está ENCENDIDA, podemos programar la unidad para que se apague. Bajo programación temporizada, si la unidad interior está APAGADA, podemos ajustar el temporizador para ENCENDERLA. La duración de la programación temporizada va desde 1 hasta 7 horas.

Programación: programación temporizada durante las horas de sueño

Esta función permite apagar la unidad de aire acondicionado durante las horas de sueño o durante algunas horas.

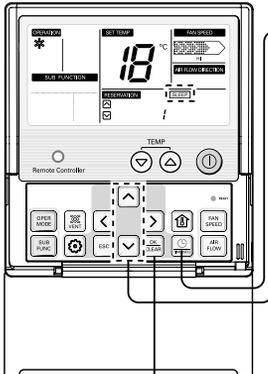

- 1 Presione el botón  para entrar en el modo de programación
Ej.) Ajuste de la Programación temporizada de reposo en "3".
- 2 Presione repetidamente el botón  para entrar en el modo de programación temporizada SLEEP (la sección **SLEEP** parpadeará)
- 3 Presione los botones   para establecer la duración de la programación temporizada
La duración de la programación temporizada SLEEP va desde 1 hasta 7 horas.


- 4 Presione el botón **SLEEP** para terminar la configuración.
Cada vez que la programación temporizada se complete, el icono parpadeará
Al cancelar este ajuste, el icono **SLEEP** desaparecerá.
- 5 Cambiar la duración de programación una vez finalizado del proceso de configuración temporizada, anulará la programación previa.



⚠ PRECAUCIÓN



Por favor, programe de forma adecuada el temporizador durante horas de sueño (el enfriamiento durante periodos prolongados puede ser perjudicial para la salud)

Programación: Encendido mediante programación temporizada

Esta función permite encender la unidad de aire acondicionado a una hora establecida.

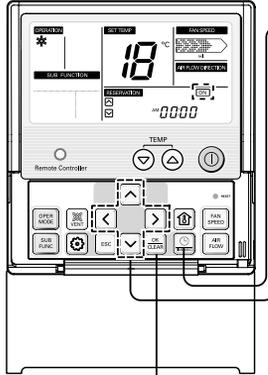


- 1 Presione el botón .
Ej.) Ajuste de la activación mediante programación temporizada en "AM 10:20".
- 2 Presione repetidamente el botón  para entrar en el modo de programación temporizada ON (la sección **ON** parpadeará)
- 3 Presione los botones   para ajustar el modo AM/PM

- 4 Presione los botones   para desplazarse al ajuste de la "Hora"
Cuando el icono de la hora esté parpadeando, por favor, ajústela.
El rango de ajuste está entre 1-12


- 5 Presione los botones   para desplazarse al ajuste de "Minutos" Cuando el icono de los minutos parpadee, por favor, ajústelos entre 00-59.


- 6 Presione el botón **ON SLEEP** para terminar la configuración.

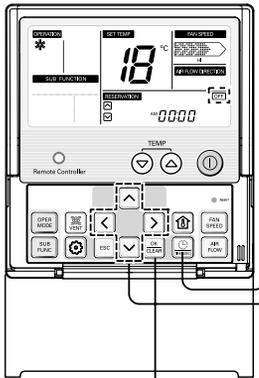
Programación: Apagado mediante programación temporizada

Esta función permite apagar la unidad de aire acondicionado a una hora establecida.



- 1 Presione el botón .
Ej.) Ajuste de la desconexión mediante programación temporizada en "AM 10:20".
- 2 Presione repetidamente el botón para entrar en el modo de programación temporizada OFF (la sección parpadeará).
- 3 Presione los botones para ajustar el modo AM/PM
 12:00
- 4 Presione los botones para desplazarse al ajuste de la "Hora". Cuando el icono de la hora esté parpadeando, por favor, ajústela. El rango de ajuste está entre 1-12
 12:00
 10:00
- 5 Presione los botones para desplazarse al ajuste de "Minutos". Cuando el icono de los minutos parpadee, por favor, ajústelos entre 00-59
 10:00
 10:20
- 6 Presione el botón para terminar la configuración.
 10:20


Programación: programación temporizada semanal

La programación temporizada semanal se activa tras el ajuste horario.

- 1 Pulse el botón de programación para entrar en el modo [Programming] (Programación). Pulse el botón repetidamente para seleccionar [Weekly reservation] (Reserva semanal). (El segmento comenzará a parpadear)
Ej) Configure una acción como se detalla a continuación.
- [Day] (Día): [TUE] (MAR)
- [ON Time] (Tiempo activado) : 11:30 AM
- [OFF Time] (Tiempo desactivado) : 12:30 PM
- 2 Pulse el botón derecha o izquierda para ajustar el día actual.
SUN & MON TUE WED THU FRI SAT
SUN MON TUE WED THU FRI SAT
- 3 Pulse arriba o abajo para ajustar el número de acción.
RESERVATION
WEEKLY
SUN MON TUE WED THU FRI SAT
00:00-
- 4 Pulse el botón derecha para desplazarse hasta [Hour] (Hora) en la sección [ON Time] (Tiempo activado). (El segmento [hour] (Hora) comenzará a parpadear)
RESERVATION
WEEKLY
SUN MON TUE WED THU FRI SAT
1:00:00-
Start Time Section
- 5 Pulse el botón arriba o abajo para ajustar el valor de [Hour] (Hora) en la sección [Start Time] (Hora de inicio).
RESERVATION
WEEKLY
SUN MON TUE WED THU FRI SAT
1:00:00-
RESERVATION
WEEKLY
SUN MON TUE WED THU FRI SAT
1:1:00-
- 6 Pulse el botón derecha para desplazarse hasta [Minute] (Minuto) en la sección [Start Time] (Hora de inicio). (El segmento [Minute] (Minuto) comenzará a parpadear)
RESERVATION
WEEKLY
SUN MON TUE WED THU FRI SAT
1:1:00-

- 7** Pulse el botón arriba o abajo para ajustar el valor de [Minute] (Minuto) en la sección [Start Time] (Hora de inicio).


- 8** Pulse el botón derecha para desplazarse hasta [Hour] (Hora) en la sección [OFF Time] (Tiempo desactivado). (El segmento [tour] (Hora) comenzará a parpadear)

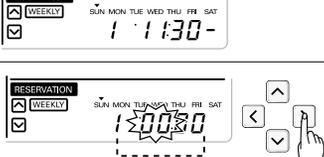


Sección [Off Time] (Tiempo desactivado)
- 9** Para configurar el Tiempo desactivado consulte el proceso desde el N°5 al N°7. Es el mismo método.



- 10** Si completa la configuración, pulse el botón [Setting/Cancel] (Config./Cancelar) para completar la programación. Al terminar, se creará el segmento bajo la barra.


- 11** Consulte el proceso desde el N°2 al N°10 para configurar un programa para un día diferente. Es el mismo método.



- 12** Pulse el botón [Exit] (Salir) para salir o el sistema saldrá automáticamente tras 25 segundos desde la última entrada.



<Nota>
Descripción de la reserva semanal (Sección Hora de inicio)




(Sección de Tiempo desactivado)




* Se pueden programar dos acciones por día de la semana, un total de 14 acciones

Programación: programación temporizada para periodos de vacaciones


Esta función permite apagar automáticamente la máquina durante ciertos días.

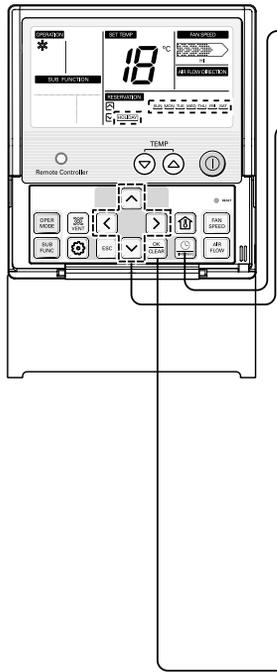- 
- 1** Presione el botón  para entrar en el modo de programación temporizada.
 - 2** Presione repetidamente el botón  para entrar en el modo de programación temporizada para periodos de vacaciones (la sección **HOLIDAY** parpadeará)
 - 3** Presione los botones   para desplazarse al periodo de vacaciones
 - 4** Presione los botones   para definir si el día seleccionado pertenece o no al periodo vacacional. (* la pertenencia a periodo vacacional se indica mediante subrayado))
 - 5** Si hay algún día de vacaciones entre el lunes y el domingo, el segmento **HOLIDAY** aparecerá en el LCD.


 - 6** Presione el botón  para salir o el sistema cancelará cualquier ajuste tras 10 segundos sin actividad.
 - 7** Es posible ajustar el aire acondicionado para que se APAGUE durante todo periodo de "vacaciones" (Ej.: 9:00, 10:00, 13:00)

Ajustes de ventilación

En caso de que exista vinculación entre el ventilador y el aire acondicionado, es posible controlar este ventilador.

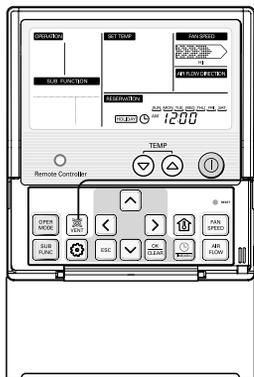

1 Presione el botón de ventilación para Apagar/Encender el ventilador.

2 En caso de funcionamiento del ventilador, aparecerá el icono "Ventilation"



Ventilación en funcionamiento Ventilación detenida

3 Al apagar el ventilador, el icono "Ventilation" desaparece

4 Por favor, consulte las instrucciones de ventilación en el menú de ajuste de función a fin de conectar un ventilador al aire acondicionado.

En caso de no existir ningún ventilador conectado, esta función de ventilación puede no estar operativa.


Aire acondicionado equipado con equipo de ventilación



Controlador remoto alámbrico


Función de visualización de código de error

Cuando el error ha tenido lugar en la unidad de interior, el código de error se mostrará en el control remoto - Se mostrará 'CH' y el número de código a intervalos regulares.

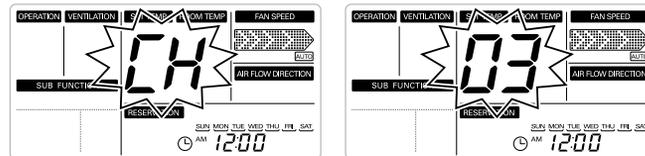

Ej) En el caso de "CH03"

Cuando se usa el control remoto en el Control de grupo, el código de error se mostrará como se indica a continuación

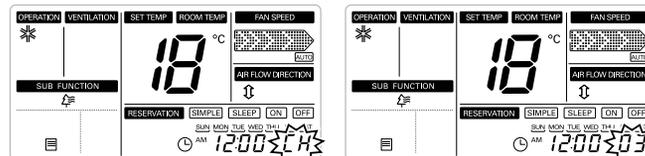

- Se mostrará 'CH' y el código de error a intervalos regulares junto al Reloj (como se muestra en la figura).



P/No.: 3828A20860K

After reading this manual, keep it in a place easily accessible to the user for future reference.

Printed in Korea